

PIANO DELLE EMERGENZE

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLE STRUTTURE

Ente:

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, università non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Sede:

Via Monte Vodice - 11100 Aosta (AO)

Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008:

Lucia Ravagli Ceroni

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Andrea Campini

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Alessandro Gentile

Medico competente:

Enrico Detragiache

2. OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA

Il Piano delle emergenze dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste è redatto con la finalità di contribuire alla salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Ateneo, degli studenti e di tutti coloro che a vario titolo frequentano l'Università, consentendo loro la migliore gestione possibile di una situazione di pericolo e indicando loro le azioni ritenute più idonee per affrontare tale circostanza.

In particolare, il Piano:

- indica le procedure e i comportamenti da seguire per evitare l'insorgere dell'emergenza, intendendosi con essa una situazione di scostamento dalle condizioni normali tale da determinare danni a persone, cose e all'ambiente;
- fornisce indicazioni sul comportamento e sulle procedure da porre in essere in caso di emergenza.

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono principalmente rappresentati da:

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, nel testo vigente;
- decreto ministeriale 02 settembre 2021, recante *"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio"*, nel testo vigente;
- decreto ministeriale 26 agosto 1992, recante *"Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"*, nel testo vigente.

4. DESCRIZIONE GENERALE DEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente Piano di emergenza ed evacuazione è riferito alla sede dell'Università della Valle d'Aosta di Via Monte Vodice - 11100 Aosta (AO) che si colloca in una zona urbana, dove prima c'era l'ex Caserma degli alpini "Testafochi" di Aosta.

La sede è costituita da 4 piani fuori terra e 2 piani interrati, per un totale di circa 9000 mq., esclusi gli spazi dedicati ad autorimessa ai piani -1 e -2.

Al piano -2 si trova l'Aula Magna, raggiungibile attraverso il foyer e in grado di ospitare 174 persone, mentre al piano - 1 si trovano 2 laboratori informatici, 1 aula jolly e un'aula studio.

Il piano terreno ospita la caffetteria, 2 uffici amministrativi, 2 uffici per docenti, 1 ufficio per coworking e la control room, da cui si possono supervisionare e gestire da remoto la gran parte degli impianti dell'edificio.

I piani +1, +2 e +3 ospitano prevalentemente aule e alcuni uffici destinati al personale amministrativo.

Al piano terzo vi sono, inoltre, 2 terrazzi con esposizione nord-est e sud-est, la copertura piana dell'edificio ospita l'impianto fotovoltaico.

In totale sono disponibili 19 aule (inclusa l'Aula Magna), 2 laboratori e postazioni per il personale e per i collaboratori dell'Ateneo, per una capienza complessiva di 1.527 persone.

L'edificio è dotato di servizi ed ampi spazi comuni in tutti i piani. Vani scala e ascensori permettono un agevole accesso a tutti i livelli.

L'edificio dispone di adeguate uscite di sicurezza, di apposita segnaletica interna, di presidi antincendio e di illuminazione di sicurezza/emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. Non sono utilizzate sostanze pericolose, infiammabili o esplosive, né sono presenti laboratori la cui attività possa comportare particolari rischi a persone o cose o all'ambiente.

Le planimetrie dell'edificio sono allegate al presente piano e in esse sono evidenziate le uscite di emergenza, i presidi antincendio, le vie di esodo, il punto presidiato, il punto di raccolta.

Le planimetrie di emergenza ed evacuazione sono dislocate in tutta la struttura e al loro interno sono indicate le vie di esodo da seguire in base alla propria posizione, le uscite di emergenza, i presidi antincendio, il punto presidiato, il punto di raccolta e i sistemi di allarme presenti.

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PER LA CHIUSURA DEI SEGUENTI IMPIANTI:

- IDRICO: posizionata al piano -2 nel locale "Pompa di calore" (Cfr. planimetria di emergenza)
- GAS: posizionata al piano -1 (Cfr. planimetria di emergenza)
- ELETTRICO: posizionata al piano -1 (Cfr. planimetria di emergenza)

PUNTO DI RACCOLTA:

Il punto di raccolta è unico ed è posizionato all'esterno dell'edificio, nell'area verde antistante lo stesso (Cfr. planimetria di emergenza e segnaletica verticale).

La distanza della sede dal presidio ospedaliero più vicino è di circa 500 m.

La distanza della sede dal presidio dei Vigili del fuoco più vicino è di circa 3.5 km.

Sono regolarmente assicurate tutte le manutenzioni necessarie sia alle strutture che agli impianti (antincendio, ascensore, elettrico, idraulico, termico).

L'orario delle attività svolte all'interno della sede è di norma ricompreso nelle fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì: 8:00 – 19:30.
- sabato: 8:00 – 14:00.

INDIVIDUAZIONE INCENDI, MODALITA' DI ALLARME E SEGNALAZIONE ALLARME:

All'interno della sede sono presenti i seguenti rilevatori:

- Rilevatori ottici di fumo.
- Rilevatori ottici di fumo installati sopra il controsoffitto e sotto il pavimento rialzato (quando presente) con LED e gemma a vista.
- Rilevatori di gas.
- Rilevatori di incendio di tipo termo velocimetrico.
- Rilevatori di fumo da canale.
- Impianti automatici di rivelazione miscele infiammabili.

- Impianti automatici di rivelazione CO.

All'interno della sede sono presenti i seguenti allarmi:

- Pulsanti a rottura di vetro per allarme antincendio.
- Targhe ottiche acustiche autoalimentate complete di batterie al Ni-Cd, illuminazione con lampada 3W. Con suono e illuminazione programmabile.
- Targhe ottiche acustiche autoalimentate complete di batterie al Ni-Cd, illuminazione con lampada 3W. Con suono e illuminazione programmabile e protezione IP54.
- Lampade di segnalazione fuori porte con allarme rivelazione fumi.
- Sirene autoprotette per impianti di rivelazione fumi da esterno.
- Altoparlanti per allarme antincendio installati a parete e/o al controsoffitto con cavi resistenti all'incendio CEI 20-36.
- Corpi illuminanti autoalimentati per segnalazione via di fuga a bandiera S.A e a parete S.A. con sorgente luminosa e LED 2x1W e batterie Ni-Cd con autonomia di tre ore e tempo massimo di ricarica di ventiquattro ore.
- Sensore di allarme allagamento.

La centralina antincendio, che comprende anche un apposito impianto di evacuazione dotato di altoparlanti ad ogni piano dell'edificio, in caso di allarme invia un segnale attraverso apposito comunicatore telefonico alla centrale operativa di vigilanza. Tale segnale può essere di 2 tipologie, guasto o allarme, mentre l'impianto antintrusione invierà un'unica segnalazione. Il collegamento è attivo h24. La centrale operativa è gestita da una Ditta di vigilanza incaricata dall'Ateneo che può contare h24/7gg su un operatore presente in loco. Qualora l'operatore della vigilanza si accerti di una reale situazione di emergenza metterà in atto le procedure descritte nel paragrafo seguente.

Modalità di intervento

Pianificazione:

Un addetto alla vigilanza sarà presente in loco 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il punto presidiato è individuato presso il bancone della reception al piano terreno della sede, nel quale durante gli orari di apertura sarà sempre presente il personale ausiliario dell'Ateneo o personale incaricato che svolge servizio di reception. In caso di emergenza il personale del punto presidiato provvede ad avvisare l'addetto alla vigilanza e almeno un addetto antincendio o primo soccorso a seconda del tipo di emergenza. Nel caso di allarme incendio o antintrusione, l'addetto alla vigilanza si reca presso la control room sita al piano terra e successivamente decide se chiamare i soccorsi (n. 112) o la ditta reperibile per le manutenzioni degli impianti (n. 800.80.16.61 attivo 24h/7gg). Sia il personale del punto presidiato che l'addetto alla vigilanza sono muniti di attestati antincendio e primo soccorso. Presso il punto presidiato sono a disposizione copia delle chiavi della control room, l'elenco delle ditte manutentrici reperibili con relativi numeri e l'elenco dei referenti di Ateneo da contattare in caso di emergenza al di fuori degli orari di operatività degli uffici e delle squadre di emergenza. Il numero di telefono del punto presidiato è 0165.1875200 – Interno 200 per chiamate interne alla sede.

Successivamente l'addetto procederà a redigere apposito verbale da trasmettere agli uffici competenti.

5. CLASSI DI EMERGENZA

A seconda dell'entità, l'emergenza può presentarsi di gravità più o meno elevata:

- a) **Emergenza di bassa gravità:** è provocata da un evento che può essere prevedibilmente controllato dalla persona che direttamente la individua o da altre persone presenti sul luogo (ad esempio un monitor che si surriscalda, o un lievissimo principio di incendio) oppure che può essere fronteggiata mediante l'intervento degli addetti all'emergenza (un lieve principio di incendio estinguibile con i mezzi in disponibilità della squadra o un lieve malore o infortunio, quale un giramento di testa o una caduta lieve). Tale tipo di emergenza può definirsi "sotto controllo".
- b) **Emergenza di elevata gravità:** è provocata da un evento che presumibilmente non può essere controllato se non anche con l'intervento di mezzi esterni di soccorso esterni (Vigili del Fuoco, polizia, ecc.). Tale tipo di emergenza può definirsi "fuori controllo".

Di tutte le emergenze deve essere tenuto un apposito registro, compilato a cura di un addetto delle squadre di emergenza sulla base del modulo allegato al presente piano.

6. PREVENZIONE: PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

Negli edifici con elevata concentrazione di persone possono verificarsi situazioni di emergenza che possono modificare le condizioni di agibilità degli spazi e provocare reazioni collettive difficilmente controllabili e, quindi, arrecare gravi danni a persone e cose. Pertanto, la prima regola da seguire è quella di non compiere azioni o mettere in atto comportamenti che possano compromettere la propria sicurezza e quella altrui. Al fine di evitare l'insorgere dell'emergenza (in particolare incendio e infortunio) occorre seguire le seguenti regole di buon comportamento da parte di tutti i lavoratori, degli studenti e di altri soggetti esterni frequentanti le strutture:

- segnalare al datore di lavoro, o al responsabile dei lavoratori per la sicurezza o al personale del punto presidiato eventuali situazioni di potenziale pericolo (ad esempio, una presa elettrica non avvitata nel modo corretto oppure una porta difettosa nella chiusura o, ancora, grossi depositi di materiale infiammabile al di fuori degli appositi raccoglitori);
- rispettare il divieto di fumo all'interno delle strutture e nelle loro aree di pertinenza, in spazi aperti occorre obbligatoriamente utilizzare gli appositi raccoglitori per i prodotti da tabacco da fumo;
- non depositare materiali combustibili o sostanza infiammabili vicino a fonti di calore;
- utilizzare le apparecchiature messe a disposizione dall'Università in modo corretto;
- mantenere pulito e ordinato il proprio posto di lavoro e le aree circostanti il proprio posto di lavoro;
- mantenere pulite e ordinate le sale studio;
- contribuire a mantenere puliti e ordinati gli spazi comuni;

- utilizzare le zone adibite al parcheggio delle auto e dei motocicli in modo corretto: non parcheggiare al di fuori delle zone appositamente a ciò adibite, soprattutto nelle immediate vicinanze dell'edificio;
- evitare l'accumulo di rifiuti o carta o altro materiale facilmente infiammabile;
- non utilizzare impianti elettrici difettosi e non riparare o aggiustare impianti elettrici visibilmente difettosi;
- non sovraccaricare le prese di corrente;
- non utilizzare apparecchiature elettriche che non siano state preventivamente autorizzate dall'Università;
- evitare di lasciare cavi o altri mezzi di collegamento di apparecchiature elettriche su zone di passaggio;
- non ostruire le aperture dei ventil-convettori;
- non coprire fonti di luce (lampade, faretto, ecc.);
- spegnere in caso di non utilizzo le apparecchiature elettriche del proprio posto di lavoro;
- non utilizzare in modo improprio i componenti di arredo e i materiali uso ufficio (forbici, utensili taglia carta, pinzatrici, rilegatrici) messi a disposizione dall'Università;
- segnalare agli uscieri la presenza di materiali oleosi o scivolosi sulle vie di transito;
- contribuire a mantenere sgombre le vie di esodo, le uscite di emergenza e l'accesso ai presidi antincendio (estintori e idranti);
- non bloccare in apertura le porte REI.

7. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nel capitolo successivo vengono descritti i compiti degli addetti alle squadre di emergenza e il comportamento che devono mantenere tutti coloro che frequentano le strutture, nell'ottica di una gestione delle emergenze connesse al primo soccorso e alle emergenze di altra tipologia, principalmente incendio (i compiti e i comportamenti in capo alle diverse figure di soggetti sono contenuti in allegato: *schede 2, 3 e 4*).

La gestione delle emergenze richiede la collaborazione di tutti gli utenti presenti nelle strutture e non solo di coloro che fanno parte delle squadre antincendio e di primo soccorso che collaborano con i soccorsi. La decisione in merito alla ripresa delle attività al termine dell'emergenza è assunta dal datore di lavoro in accordo con il R.S.P.P.

8. TIPOLOGIE DI EMERGENZE SPECIFICHE

Si intende per emergenza qualsiasi situazione nella quale siano alterate le normali condizioni di operatività e tale da provocare un pericolo, anche solo potenziale.

Le emergenze possono essere individuate nelle seguenti tipologie nel modo seguente:

1. Infortunio/malore
2. Incendio

3. Evento sismico
4. Altri differenti stati di alterazioni delle condizioni normali di operatività.

8.1 PRIMO SOCCORSO: INFORTUNIO/MALORE

In caso di emergenze provocate da infortunio o malore occorre:

- a) se l'infortunio è **di modesta entità** oppure ha come caratteristica predominante **l'urgenza**, chi ha rilevato l'infortunio allerta l'addetto alle misure di primo soccorso che, eventualmente coadiuvato dai colleghi presenti, provvederà ad attuare le misure rese necessarie dalla tipologia di emergenza. Ad esempio, procederà con la medicazione di una ferita in caso di una contusione, piuttosto che con la Manovra di Heimlich in caso di un corpo estraneo nelle vie respiratorie o ancora, con il massaggio cardiaco in caso di infarto. Alla fine, o anche in fase di esecuzione di questo primo tempestivo intervento di soccorso, si valuterà la necessità o meno di chiamare il 112.

In caso di medicazione le apposite cassette sono dislocate in tutta la sede e in prossimità del punto presidiato.

- b) se l'infortunio è **di grave entità** ovvero non è definibile con certezza, chi ha rilevato l'incidente chiamerà immediatamente il Pronto Soccorso (numero 112) richiedendo l'intervento dei soccorsi (i riferimenti telefonici sono riportati in allegato: *scheda n. 1*).

È necessario comunicare:

- le generalità del soggetto che chiama (nome, cognome e qualifica);
- l'identificativo dell'ente;
- l'indirizzo della sede;
- la tipologia dell'accaduto e la relativa gravità.

- c) Un addetto, a ciò appositamente designato (*cf. Allegati 1 – 2 – 3*), si recherà all'esterno della sede, di fronte all'entrata per guidare i soccorsi e accompagnarli sul posto dell'emergenza e, laddove necessario, impedire l'ingresso ad altri soggetti. Il personale addetto al primo soccorso che ha partecipato all'emergenza si metterà a disposizione del personale del Pronto Soccorso fornendo le ulteriori informazioni eventualmente necessarie.

8.2 INCENDIO

In caso di incendio o di principio di incendio tutto il personale docente e amministrativo presente nella struttura deve collaborare a mantenere il controllo degli studenti e di tutti gli utenti – aiutando eventuali disabili presenti, durante tutte le operazioni dell'emergenza e, in caso di evacuazione, collabora all'accertamento che tutti abbiano raggiunto il punto di raccolta.

Al verificarsi di un evento di particolare gravità, bisogna evitare di farsi prendere dal panico e di porre in essere comportamenti incontrollati che potrebbero compromettere ulteriormente la sicurezza personale e quella altrui. Occorre agire con fermezza e lucidità valutando le dimensioni dell'emergenza.

Gli studenti debbono collaborare con il personale docente e amministrativo e con gli addetti alle squadre di emergenza e di soccorso esterno.

Apposite schede relativamente ai compiti e ai comportamenti da porre in essere da parte del personale docente, del personale amministrativo e degli studenti sono allegate al presente documento (*schede numero 2, 3, e 4*).

Dettaglio della procedura e relativi compiti:

- a) chiunque scopra un incendio, qualora di modesta entità (principio di incendio), interviene direttamente se è una persona appositamente formata o che sa utilizzare un estintore, altrimenti allerta prontamente il punto presidiato. Dopodiché, se l'esito dell'intervento non è risolutivo, segnala l'allarme mediante l'utilizzo degli appositi pulsanti di allarme e valuta se chiamare il 112.
- b) immediatamente il personale del **punto presidiato** avvisa **l'addetto alla vigilanza e almeno un addetto antincendio**, fornendo loro rapidamente le informazioni sulla localizzazione del luogo dell'incendio

b.1) per i **principi di incendio o incendi di modeste proporzioni** che non presentano rischi per le persone si procede nel modo seguente:

- **l'addetto della squadra antincendio** avvisato dal punto presidiato, con l'eventuale ausilio di altri addetti presenti, interviene utilizzando l'estintore - o altro mezzo idoneo - attenendosi alle istruzioni d'uso dell'apparecchio e applicando la formazione appositamente ricevuta;
- estinto l'incendio, **un addetto delle squadre di emergenza**, verificato il rientro dell'emergenza ed esclusa la presenza di ulteriori pericoli, informa il datore di lavoro e il RSSP dell'accaduto e redige il relativo verbale;
- **l'addetto delle squadre di emergenza che ha redatto il verbale** deve dare informazione puntuale anche al competente ufficio di Ateneo per il ripristino degli estintori e per gli interventi manutentivi necessari a eliminare i danni provocati dall'evento.

b.2) per gli **incendi non controllabili** e che rappresentano gravi rischi per le persone e le cose si procede nel modo seguente: una volta allertato l'addetto alla vigilanza, si provvede immediatamente all'evacuazione dei locali.

- **tutti i soggetti** presenti nella struttura (personale docente, personale amministrativo, studenti, eventuali soggetti esterni), **uditi gli appositi segnali di allarme, debbono uscire dai locali ed evacuare l'edificio senza indugio, senza tentare di recuperare indumenti e altri oggetti personali, ponendo l'attenzione di chiudere tutte le porte e le finestre dei locali che abbandonano e, infine, seguendo i percorsi di esodo indicati ma non utilizzando gli ascensori**;

- **tutti coloro che evacuano** la struttura debbono prestare attenzione ad eventuali messaggi diramati anche mediante megafono dagli addetti alla squadra antincendio e recarsi nel **punto di raccolta**;
- un **addetto**, a ciò appositamente designato, si recherà all'esterno della sede per guidare i soccorsi e accompagnarli sul posto dell'emergenza, impedendo al tempo stesso l'ingresso ad altri soggetti;
- nell'attesa dei mezzi di soccorso gli **addetti della squadra antincendio**, senza che ciò possa arrecare pregiudizio alla loro sicurezza, provvederanno a rallentare la propagazione dell'incendio mediante:
 - la chiusura di porte e finestre ancora rimaste aperte dei locali non ancora in prossimità delle fiamme;
 - l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti).

8.3 EVENTO SISMICO

In caso di evento sismico occorre cercare di mantenere la calma, non farsi prendere dal panico e, ove possibile, prendersi cura delle persone in difficoltà.

In occasione dell'evento, nel caso ci si trovi all'interno degli edifici, occorre:

- a) non usare scale e ascensori. Nel caso ci si trovi all'interno dell'ascensore durante la scossa, occorre fermarsi al primo piano possibile e uscire immediatamente;
- b) non cercare di uscire dall'edificio, a meno che non ci si trovi al piano terra in prossimità di un'uscita che dia accesso ad uno spazio aperto;
- c) ripararsi sotto mobili robusti (ad esempio tavoli da lavoro, scrivanie) o sotto lo stipite di una porta inserita in un muro portante o nell'angolo fra due muri;
- d) allontanarsi il più possibile da vetri, scaffali o oggetti pesanti che possono cadere durante o a seguito della scossa;
- e) attendere che la scossa sia terminata;
- f) ascoltare le indicazioni che saranno fornite dal personale della squadra di emergenza
- g) abbandonare i locali seguendo le vie di esodo e raggiungere il punto di raccolta. Non usare autoveicoli e lasciare libere le vie di accesso alla sede.

Il personale docente e amministrativo manterrà il controllo degli studenti e degli utenti, invitandoli alla calma e a rispettare i comportamenti sopra descritti.

Le squadre di emergenza:

- aiuteranno le persone ad abbandonare l'edificio e ne verificheranno lo stato di salute;
- condurranno le persone al punto di raccolta, verificandone la sicurezza e, in caso contrario, accompagnando i presenti verso un luogo aperto maggiormente sicuro.

Il Datore di lavoro valuterà se richiedere l'intervento dei soccorsi, anche al fine di valutare l'entità dei danni occorsi alle strutture. Qualora non vi siano danni evidenti e la situazione generale lo consenta, il Datore di lavoro potrà disporre di riprendere le attività.

8.4 ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A ROTELLE E CON MOBILITÀ RIDOTTA

In caso di emergenza, per l'evacuazione in sicurezza di utenti con mobilità ridotta, tutto il personale delle squadre di emergenza sarà anche addetto all'assistenza delle persone disabili.

8.5 ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ O UDITO MENOMATO O LIMITATO

In caso di evacuazione, in presenza di persone con visibilità o udito menomato o limitato, tutto il personale delle squadre di emergenza provvederà all'assistenza delle persone con visibilità menomata o limitata.

9. ESERCITAZIONI

Le esercitazioni effettuate n. 2 volte nell'arco dell'anno devono coinvolgere tutti i presenti. Sono conservati dall'Ufficio Patrimonio di Ateneo appositi registri nei quali vengono annotati le sintesi delle esercitazioni svolte, i tempi e le principali osservazioni dei partecipanti.

10. REVISIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

Il presente piano è soggetto a revisione periodica e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano modifiche sostanziali nelle strutture utilizzate e nei presidi antincendio e di pronto soccorso.

I nominativi delle squadre di emergenze sono affissi ad ogni piano della sede e costantemente aggiornati con nota del Datore di lavoro, anche a seguito di spostamenti temporanei di personale tra le sedi. Di conseguenza, in relazione a tale aspetto viene automaticamente aggiornato anche il presente Piano.

11. DOCUMENTI ALLEGATI

Scheda n. 1: riferimenti telefonici ditte esterne e numeri di emergenza

Scheda n. 2: norme di comportamento del personale docente

Scheda n. 3: norme di comportamento del personale tecnico-amministrativo

Scheda n. 4: norme di comportamento degli studenti, ospiti, visitatori

Scheda n. 5: modulo di registrazione dell'emergenza

Scheda n. 6: modulo di registrazione dell'esercitazione

Scheda n. 7: planimetrie edificio

- **Allegati n. 1 e 2: Nomi squadre di emergenza, incarichi specifici al personale e relativi riferimenti telefonici**

SCHEDA N. 1

RIFERIMENTI TELEFONICI DITTE ESTERNE E N. DI EMERGENZA

NUMERI DI EMERGENZA DITTE ESTERNE ATTIVI H24

CENTRALE DI VIGILANZA	0165.554411
GAS	
IMPIANTI ELETTRICI	800.80.16.61
IMPIANTI TERMO-IDRAULICI	

NUMERO UNICO

VIGILI DEL FUOCO - PRONTO SOCCORSO - POLIZIA DI STATO - CARABINIERI



112

Numero unico di emergenza europeo

Centrale Unica di Soccorso

SCHEDA N. 2

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

È compito del personale docente, anche a contratto, di porre in essere i comportamenti necessari a prevenire ed evitare l'insorgere di pericoli per la sicurezza propria e altrui.

Il docente, durante una lezione o una riunione, è il naturale riferimento dell'attenzione dei presenti nell'aula. In caso di emergenza deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli addetti all'emergenza.

In caso di **avvistamento di un principio di incendio** in aula il docente:

- fa uscire gli studenti in corridoio,
- ne dà avviso al punto presidiato,
- può eventualmente intervenire per contenere o ridurre il pericolo solo nel caso di situazioni controllabili, se in possesso di un'adeguata formazione e avendo cura che sia garantita prima di tutto la propria incolumità. Se l'operazione non dovesse andare a buon fine si procede con l'evacuazione dei locali, come da indicazioni di seguito riportate.

In caso di **emergenza di elevata gravità provocata da incendio** il personale docente deve immediatamente azionare i pulsanti di allarme e avvertire gli addetti alle squadre di emergenza.

Al sopraggiungere di tali squadre il personale deve fornire la necessaria collaborazione seguendo le indicazioni ricevute dagli addetti stessi.

In caso di **evento sismico** occorre cercare di mantenere la calma, non farsi prendere dal panico e, ove possibile, prendersi cura delle persone in difficoltà.

In occasione dell'evento, nel caso ci si trovi all'interno degli edifici, occorre:

- a) non usare scale e ascensori. Nel caso ci si trovi all'interno dell'ascensore durante la scossa, occorre fermarsi al primo piano possibile e uscire immediatamente;
- b) non cercare di uscire dall'edificio, a meno che non ci si trovi al piano terra in prossimità di un'uscita che dia accesso ad un o spazio aperto;
- c) ripararsi sotto mobili robusti (ad esempio tavoli da lavoro, scrivanie) o sotto lo stipite di una porta inserita in un muro portante o nell'angolo fra due muri;
- d) allontanarsi il più possibile da vetri, scaffali o oggetti pesanti che possono cadere durante o a seguito della scossa;
- e) attendere che la scossa sia terminata;
- f) ascoltare le indicazioni che saranno fornite dal personale della squadra di emergenza
- g) abbandonare i locali seguendo le vie di esodo e raggiungere il punto di raccolta. Non usare autoveicoli e lasciare libere le vie di accesso alla sede.

Il personale docente manterrà il controllo degli studenti e degli utenti, invitandoli alla calma e a rispettare i comportamenti sopra descritti.

In caso di evacuazione, data da apposito annuncio/suono della sirena o tramite megafono, deve prestare particolare attenzione per:

- individuare la presenza di persone in difficoltà o disabili, prestando loro la massima collaborazione ad evacuare l'edificio;
- far uscire i soggetti presenti dall'aula dando indicazioni delle vie di esodo più vicine;
- chiudere la porta e le finestre dell'aula;
- prestare attenzione ai messaggi degli addetti delle squadre di emergenza, anche veicolati con altoparlanti o megafoni;
- non utilizzare gli ascensori e impedirne l'utilizzo;
- indicare il punto di raccolta esterno all'edificio, recarsi e rimanere con coloro che erano in aula;
- verificare, nel punto di raccolta, eventuali assenze visivamente riscontrabili e avisare immediatamente gli addetti alle squadre di emergenza;
- non spostare gli autoveicoli senza previa autorizzazione degli addetti e collaborare per evitare che ciò si verifichi.

Per attuare quanto sopra indicato è sufficiente che il personale docente conosca le azioni di prevenzione da porre in essere e le planimetrie degli edifici con le relative vie di esodo.

SCHEDA N. 3

NORME DI COMPORTAMENTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

È compito del personale tecnico-amministrativo di porre in essere i comportamenti necessari a prevenire ed evitare l'insorgere di pericoli per la sicurezza propria e altrui.

In caso di **avvistamento di un principio di incendio** negli uffici il personale tecnico amministrativo:

- fa uscire eventuali altre persone presenti nella stanza,
- può eventualmente intervenire per contenere o ridurre il pericolo solo nel caso di situazioni controllabili, se in possesso di un'adeguata formazione e avendo cura che sia garantita prima di tutto la propria incolumità. Se l'operazione non dovesse andare a buon fine si procede con l'evacuazione dei locali, come da indicazioni di seguito riportate.

In caso di **emergenza di elevata gravità provocata da incendio** il personale tecnico amministrativo deve immediatamente azionare i pulsanti di allarme e avvertire gli addetti alle squadre di emergenza.

Al sopraggiungere di tali squadre il personale deve fornire la necessaria collaborazione seguendo le indicazioni ricevute dagli addetti stessi.

In caso di **evento sismico** occorre cercare di mantenere la calma, non farsi prendere dal panico e, ove possibile, prendersi cura delle persone in difficoltà.

In occasione dell'evento, nel caso ci si trovi all'interno degli edifici, occorre:

- a) non usare scale e ascensori. Nel caso ci si trovi all'interno dell'ascensore durante la scossa, occorre fermarsi al primo piano possibile e uscire immediatamente;
- b) non cercare di uscire dall'edificio, a meno che non ci si trovi al piano terra in prossimità di un'uscita che dia accesso ad un o spazio aperto;
- c) ripararsi sotto mobili robusti (ad esempio tavoli da lavoro, scrivanie) o sotto lo stipite di una porta inserita in un muro portante o nell'angolo fra due muri;
- d) allontanarsi il più possibile da vetri, scaffali o oggetti pesanti che possono cadere durante o a seguito della scossa;
- e) attendere che la scossa sia terminata;
- f) ascoltare le indicazioni che saranno fornite dal personale della squadra di emergenza
- g) abbandonare i locali seguendo le vie di esodo e raggiungere il punto di raccolta. Non usare autoveicoli e lasciare libere le vie di accesso alla sede.

Il personale tecnico amministrativo manterrà il controllo degli studenti e degli utenti, invitandoli alla calma e a rispettare i comportamenti sopra descritti.

In caso di evacuazione, data da apposito annuncio/suono della sirena o tramite megafono, deve prestare particolare attenzione per:

- mantenere la calma ed interrompere ogni attività;
- individuare la presenza di persone in difficoltà o disabili, prestando loro la massima collaborazione ad evacuare l'edificio;
- chiudere le porte e le finestre del proprio ufficio;
- prestare attenzione ai messaggi degli addetti delle squadre di emergenza, anche veicolati con altoparlanti o megafoni;
- non utilizzare gli ascensori ed impedirne l'utilizzo;
- indicare il punto di raccolta esterno all'edificio, recarsi e rimanere con coloro che erano insieme in ufficio;
- verificare, nel punto di raccolta, eventuali assenze visivamente riscontrabili del personale del proprio ufficio e del proprio piano e avvisare immediatamente gli addetti alle squadre di emergenza;
- non spostare gli autoveicoli senza previa autorizzazione degli addetti e collaborare per evitare che ciò si verifichi.

Per attuare quanto sopra indicato è sufficiente che il personale tecnico amministrativo conosca le azioni di prevenzione da porre in essere e le planimetrie degli edifici con le relative vie di esodo.

SCHEDA N. 4

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI, VISITATORI E OSPITI

È compito degli studenti, visitatori e ospiti di porre in essere i comportamenti necessari a prevenire ed evitare l'insorgere di pericoli per la sicurezza propria e altrui. Particolare attenzione deve essere pertanto prestata alle misure di prevenzione.

In caso di emergenza i soggetti sopra indicati devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli addetti all'emergenza.

In caso di evacuazione, data da apposito annuncio/suono della sirena o tramite megafono, occorre:

- abbandonare immediatamente l'edificio seguendo i percorsi di esodo indicati e utilizzando le uscite di sicurezza più vicine, cercando di mantenere la calma;
- individuare la presenza di persone in difficoltà e prestare loro la massima collaborazione;
- ascoltare i messaggi degli addetti delle squadre di emergenza, anche veicolati con altoparlanti o megafoni;
- non utilizzare gli ascensori;
- recarsi al punto di raccolta e rimanere uniti;
- verificare, nel punto di raccolta, eventuali assenze visivamente riscontrabili e avisare immediatamente gli addetti alle squadre di emergenza;
- non spostare gli autoveicoli senza previa autorizzazione degli addetti.

SCHEDA N. 5

MODULO DI REGISTRAZIONE DELL'EMERGENZA

EDIFICIO	
Numero dell'evento	
Descrizione dell'evento	
Nominativo della Persona che ha fatto la segnalazione	
Data e ora della segnalazione	
Nominativo addetti intervenuti	
Azioni effettuate	
Richiesta di intervento soccorsi esterni	
Orario di arrivo dei primi soccorsi	
Azioni effettuate dai soccorsi esterni	
Eventuali danni a persone	
Eventuali danni a cose	
Analisi dell'evento (cause, eventuali problematiche riscontrate)	
Firma e data di compilazione	

Segnalare eventuali allegati. Il presente modulo è trasmesso compilato agli atti di Ateneo e conservato in apposito registro delle emergenze presso l'Ufficio Patrimonio dell'Università.

SCHEDA N. 6

MODULO DI REGISTRAZIONE DELL'ESERCITAZIONE ANTINCENDIO



EDIFICIO	
Numero progressivo dell'esercitazione	
Tipologia di esercitazione	
Numero di persone coinvolte	
Tempi rilevati	<p>a) della segnalazione al punto presidiato all'arrivo sul posto dell'emergenza:</p> <p>.....</p> <p>b) dal posto di lavoro di altri addetti all'arrivo sul luogo dell'emergenza:</p> <p>.....</p> <p>c) dalla segnalazione dell'emergenza alla situazione sotto controllo:</p> <p>.....</p> <p>d) dall'emergenza al segnale di evacuazione.....</p> <p>.....</p> <p>e) dal segnale di evacuazione all'evacuazione completa sino a raggiungimento del luogo di raccolta.....</p> <p>.....</p>
Annotazioni: problematiche e soluzioni	

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO TERRENO

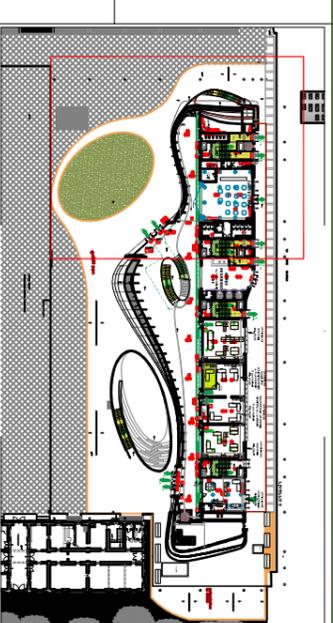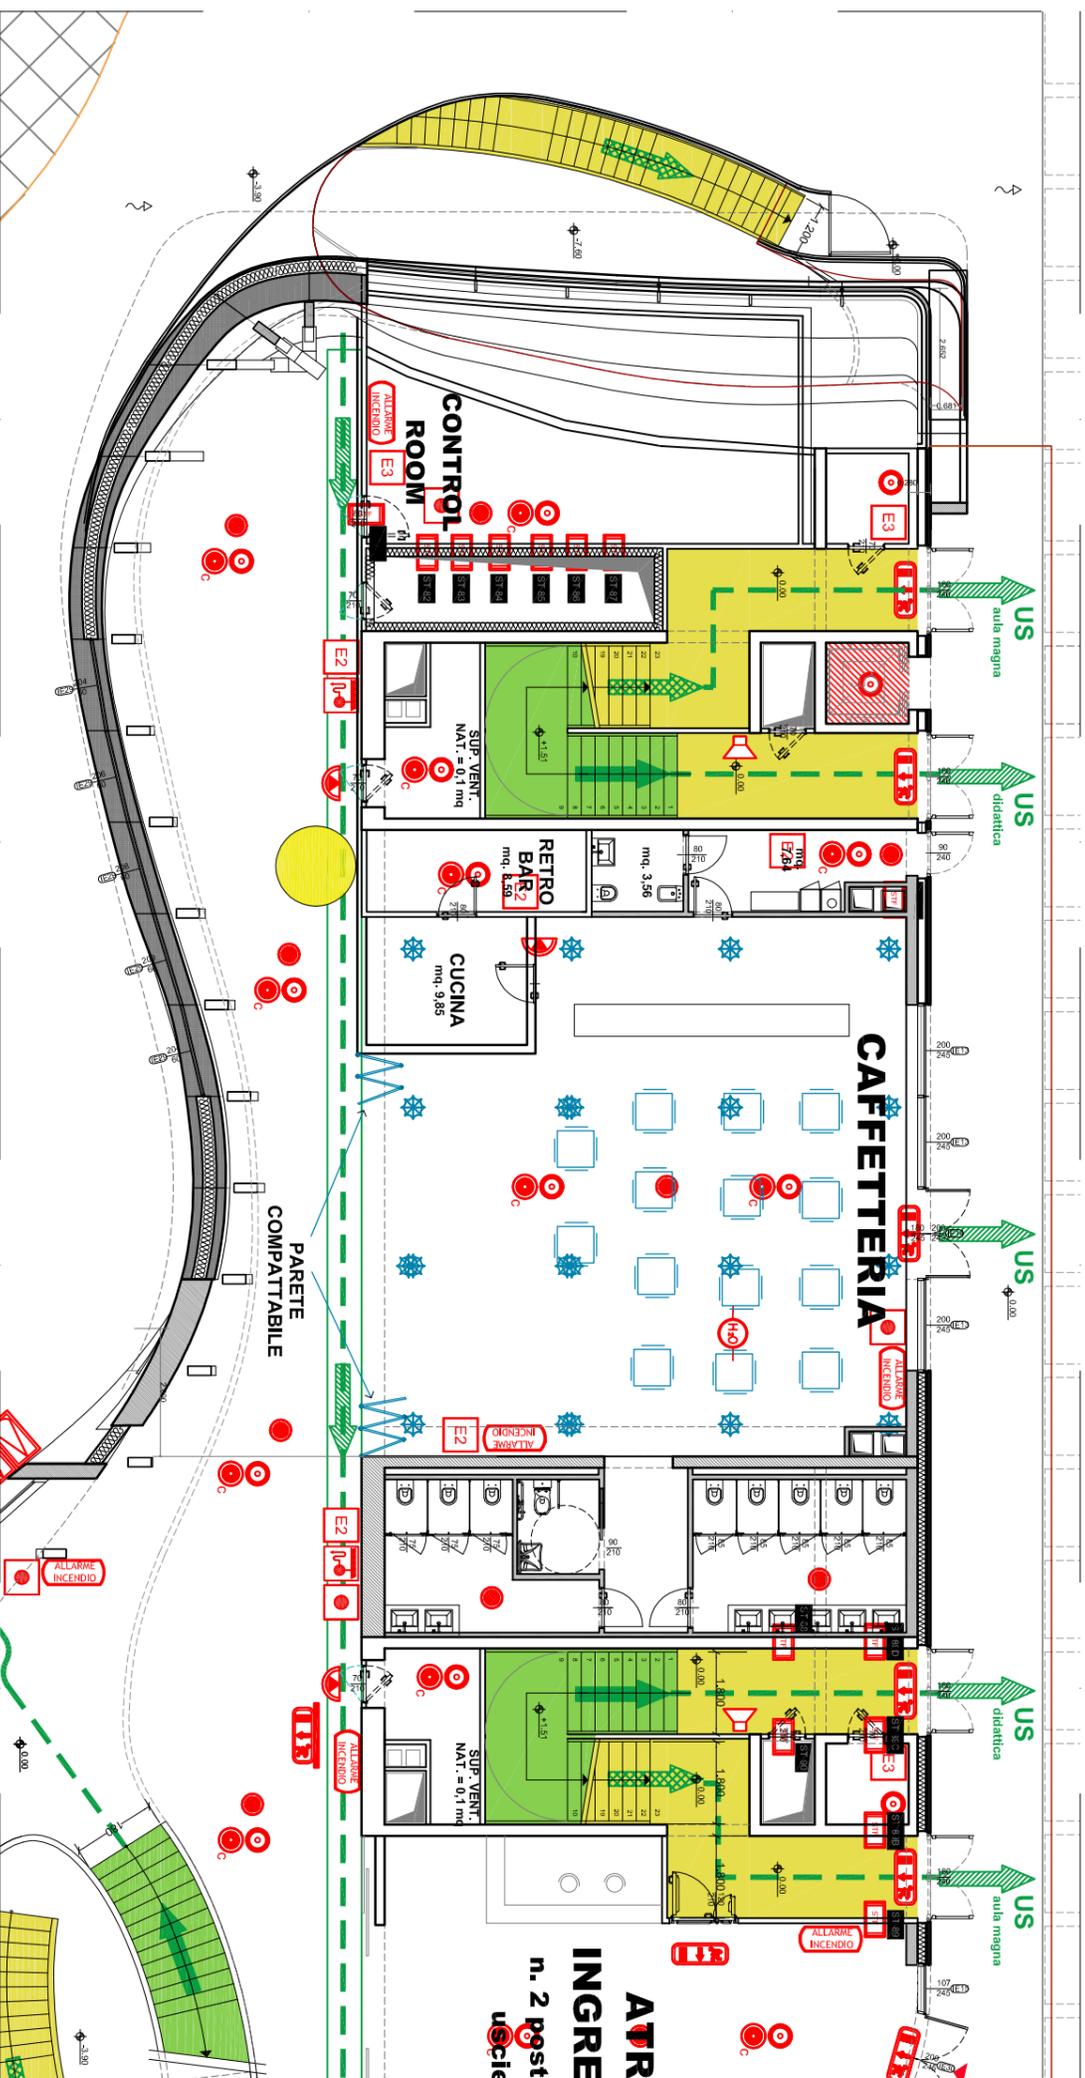

LEGENDA SIMBOLI PARERE VVF	
[Symbol]	Strutture e separatori con resistenza al fuoco R-RE-EI
[Symbol]	Porte e chiusure resistenti al fuoco EI
[Symbol]	Sono delimitazione R-RE-EI 180 (tra il parcheggio e l'università)
[Symbol]	Percorso d'escudo in discesa
[Symbol]	Percorso d'escudo orizzontale
[Symbol]	Percorso d'escudo in salita
[Symbol]	Percorso e distanza via di esodo
[Symbol]	Scala d'escudo in discesa
[Symbol]	Scala d'escudo in salita
[Symbol]	Scala d'escudo ad uso esclusivo dei parcheggi
[Symbol]	Ascensori ad uso esclusivo dei parcheggi
[Symbol]	Filtro a prova di fumo
[Symbol]	Mangliori antipanco
[Symbol]	Estintore a polvere da 6 kg omologato capacità estinguente 21A-1130C (SS3A10.006)
[Symbol]	Estintore ad anidride carbonica da 5 kg omologato capacità estinguente 113B (SS3A20.005)
[Symbol]	Idrante UNI 45 raggio azione 20 m.
[Symbol]	Pulsante a rottura di vetro per allarme incendio
[Symbol]	Torco ottico acustico autoalimentato completa di batteria di Ni-Cd illuminazione con lampada 3W. Suono ed illuminazione programmabile.
[Symbol]	Torco ottico acustico autoalimentato completa di batteria di Ni-Cd illuminazione con lampada 3W. Suono ed illuminazione programmabile. Protezione IP54
[Symbol]	Rivelatore ottico di fumo
[Symbol]	Rivelatore ottico di fumo installato sopra il controsoffitto con LED e gemma a vetro
[Symbol]	Rivelatore ottico di fumo installato sotto il pavimento rialzato con LED e gemma a vetro
[Symbol]	Rivelatore di gas
[Symbol]	Rivelatore di incendio di tipo termico velocimetrico
[Symbol]	Area coperta da impianto di spegnimento sprinkler
[Symbol]	Erogatore impianto sprinkler (tipo convenzionale a bulbo "pendenti" e 1/2"; classi di rischio OH1 (norma UNI EN 12845)
[Symbol]	Rivelatore di fumo da canale
[Symbol]	Lampada di segnalazione fuori porta allarme rivelazione fumi
[Symbol]	Sono autoprotetto per impianto rivelazione fumi da esterno
[Symbol]	Allarme per allarme incendio installato a parete con cavi resistenti all'incendio CEI 20-35
[Symbol]	Allarme per allarme incendio installato a parete con cavi resistenti all'incendio CEI 20-35
[Symbol]	Allarme per allarme incendio installato a controsoffitto con cavi resistenti all'incendio CEI 20-35
[Symbol]	Impianto automatico di rivelazione miscela infiammabili
[Symbol]	Impianto automatico di rivelazione CO

COMPORIAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECATEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

COMPORIAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

FRONTE STRADA	PIANO TERZO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO SECONDO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO TERRA	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO - 1	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO - 2	FRONTE STRADA

TRADUZIONE

[Symbol]	uscita di sicurezza	[Symbol]	emergency exit	[Symbol]	sortie de secours	[Symbol]	notausgang
[Symbol]	voi siete qui	[Symbol]	you are here	[Symbol]	vous êtes ici	[Symbol]	sie sind hier

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

CARABINIERI POLIZIA VIGILI DEL FUOCO PRIMO SOCCORSO

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA

DATA
03/07/2024

COMMITTENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO TERRENO

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande



Copyright by:
STUDIO TECNICO GRANDE
Via...
Tel. +39 011 1153397
E-mail: geometra.grande@gmail.com

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO TERRENO

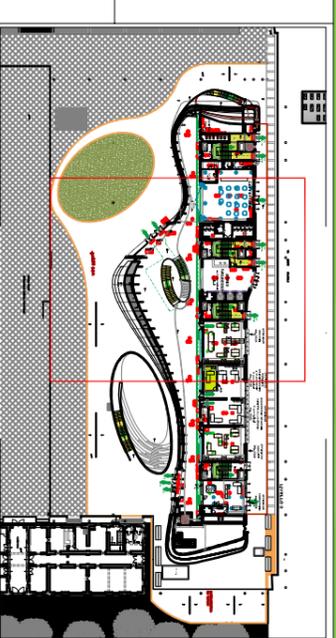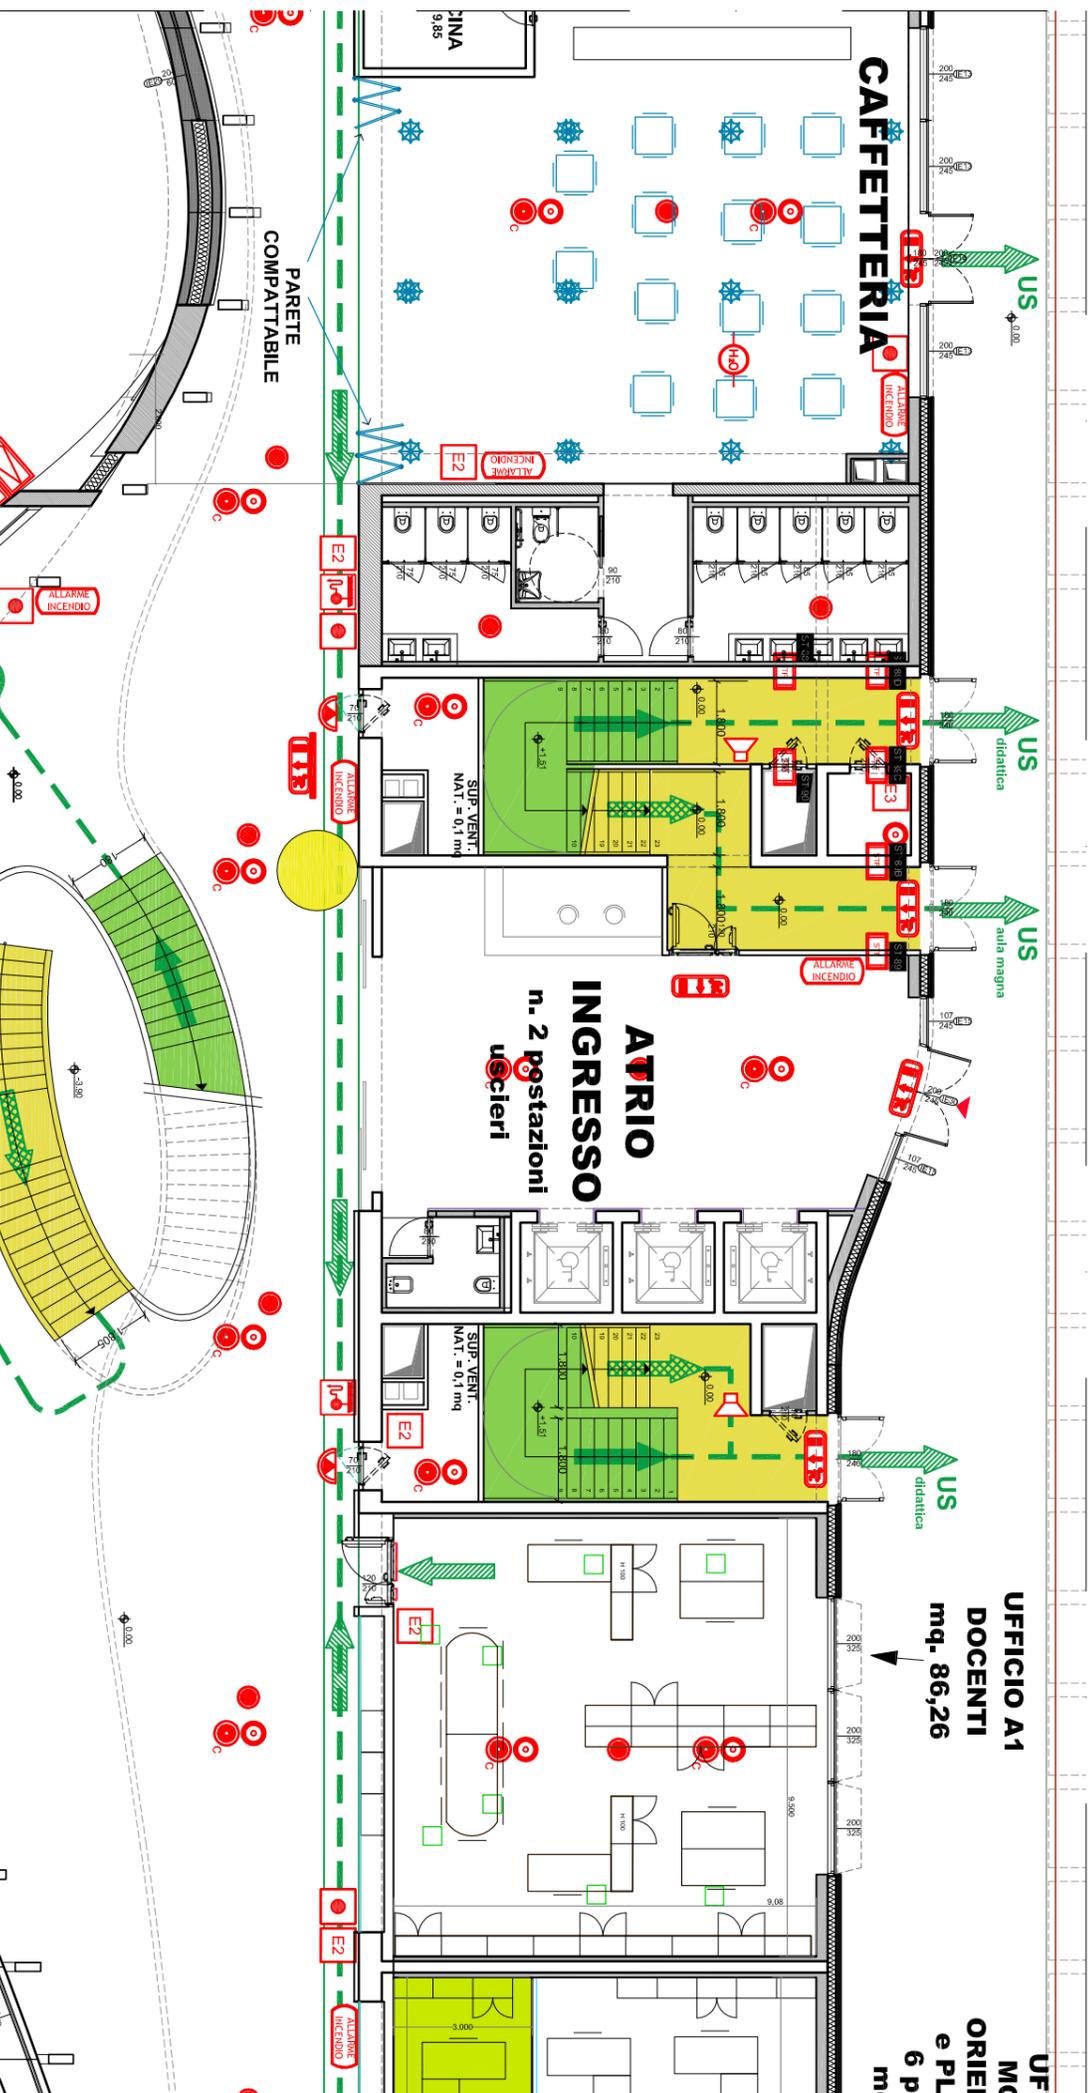

LEGENDA SIMBOLI PARERE VVF

	Strutture e separazioni con resistenza al fuoco R-RE-EI
	Porte e chiusure resistenti al fuoco EI
	Soloio delimitazione R-RE-EI 180 (tra il parcheggio e l'università)
	Percorso d'uscite in discesa
	Percorso d'uscite orizzontale
	Percorso d'uscite in salita
	Percorso e distanza via di ascido
	Scala d'uscite in discesa
	Scala d'uscite in salita
	Scala d'uscite ad uso esclusivo dei parcheggi
	Ascensori ad uso esclusivo dei parcheggi
	Filari a prova di fumo
	Maniglioni antipánico
	Estintore a polvere da 6 kg omologato capacità estingente 21A-113BC (SS3.A10.006)
	Estintore ad anidride carbonica da 5 kg omologato capacità estingente 113B (SS3.A20.005)
	Idrone UNI 43 raggio azione 20 m
	Pulsante a rottura di vetro per allarme incendio
	Targa ottico acustico autoalimentato completo di batterie al Ni-Cd. Illuminazione con lampada 3W. Suono ed illuminazione programmabile. Targa ottico acustico autoalimentato completo di batterie al Ni-Cd. Illuminazione con lampada 3W. Suono ed illuminazione programmabile. Protezione IP54
	Rivelatore ottico di fumo
	Rivelatore ottico di fumo installato sopra il controsoffitto con LED e gemma o vetro
	Rivelatore ottico di fumo installato sotto il pavimento rialzato con LED e gemma o vetro
	Rivelatore di gas
	Rivelatore di incendio di tipo termico velocimetrico
	Asso coperto da impianto di spegnimento sprinkler
	Erogatore impianto sprinkler tipo convenzionale a bulbo "pendenti" e "1/2", classi di rischio OH1 (norma UNI EN 12845)
	Rivelatore di fumo da canale
	Lampada di segnalazione fuori porta allarme rivelazione fumo
	Sirena autoprotecista per impianto rivelazione fumo da esterno
	Altoparlante per allarme incendio installato a parete con cavi resistenti all'incendio CEI 20-36
	Altoparlante per allarme incendio installato a parete con cavi resistenti all'incendio CEI 20-36
	Altoparlante per allarme incendio installato a controsoffitto con cavi resistenti all'incendio CEI 20-36
	Impianto automatico di rivelazione miscela infiammabili
	Impianto automatico di rivelazione CO

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

PIANO TERZO	
PIANO SECONDO	
PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
PIANO TERRA	FRONTE STRADA
PIANO - 1	
PIANO - 2	

TRADUZIONE

	uscita di sicurezza		emergency exit		sortie de secours		notausgang
	voi siete qui		you are here		vous êtes ici		sie sind hier

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

	CARABINIERI		POLIZIA		VIGILI DEL FUOCO		PRIMO SOCCORSO
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112							

COMPORIAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- ▶ E VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIANME LIBERE
- ▶ E VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- ▶ E VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- ▶ E VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- ▶ E ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- ▶ E ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- ▶ CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORIAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- ▶ IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- ▶ SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ▶ ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- ▶ MANTENETE LA CALMA
- ▶ NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- ▶ DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- ▶ IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- ▶ RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIÙ VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSÌ COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- ▶ NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- ▶ SEGNALETE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGI O PERSONE CONOSCIUTE
- ▶ NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO SINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- ▶ EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA

DATA
03/07/2024

COMMITTENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO TERRENO

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande


Copyright by:
STUDIO TECNICO GRANDE
Via Fagnola, 12 - 11100 AOSTA (TO)
Tel. 0165 262977
E-mail: studio@studiogrande.com

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO TERRENO

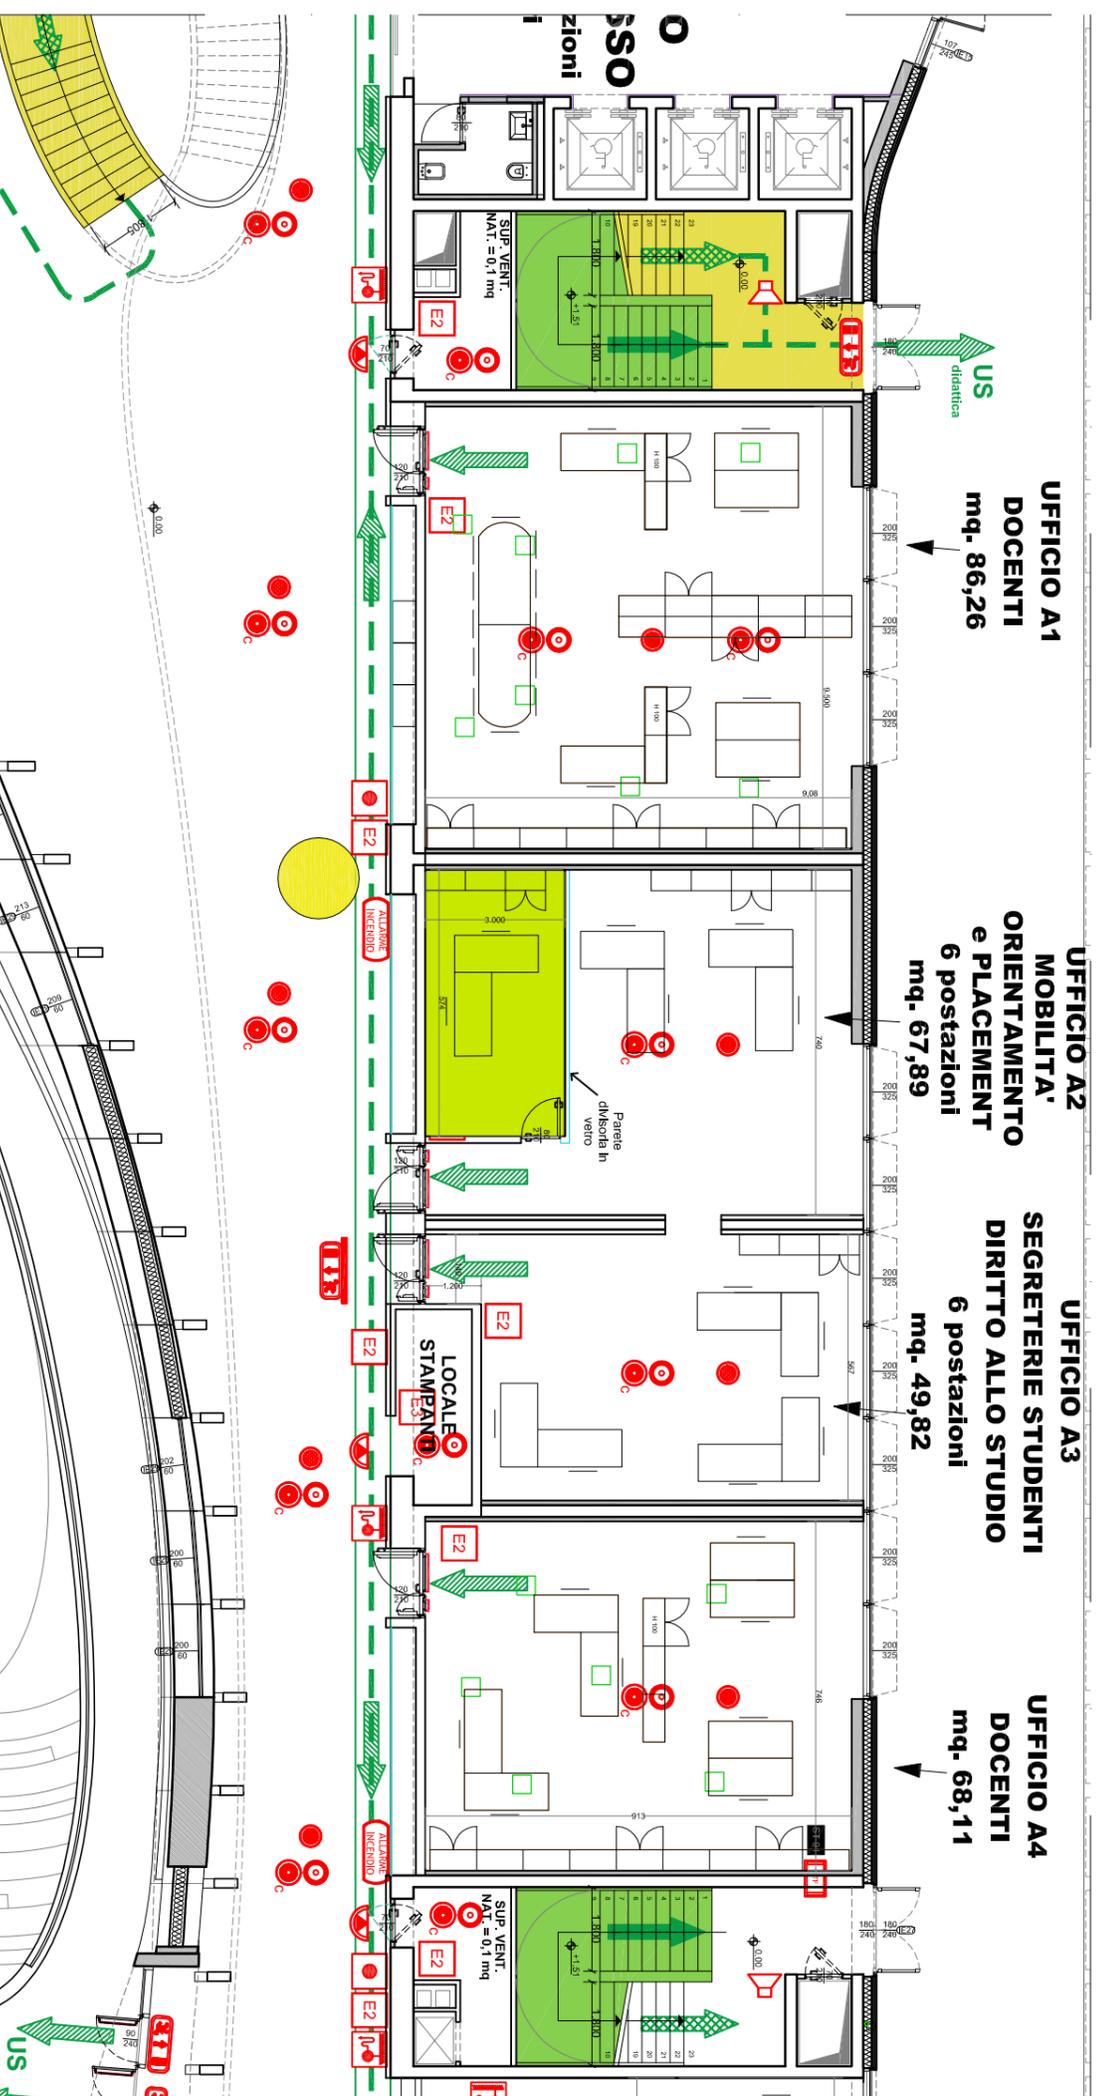


COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- ▶ E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
- ▶ E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- ▶ E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- ▶ E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- ▶ E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- ▶ E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- ▶ CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- ▶ IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- ▶ SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ▶ ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- ▶ MANTENETE LA CALMA
- ▶ NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- ▶ DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- ▶ IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- ▶ RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIÙ VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSÌ COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- ▶ NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- ▶ SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGI O PERSONE CONOSCIUTE
- ▶ NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- ▶ EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

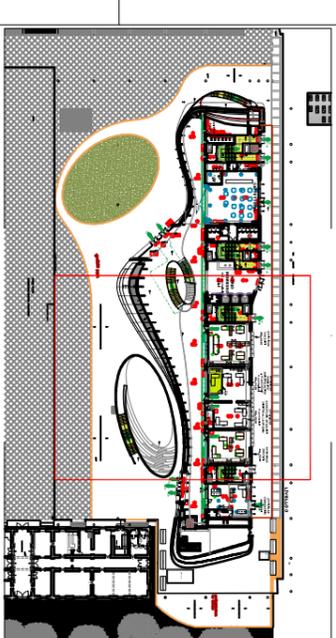

LEGENDA SIMBOLI PARERE VVF

- Strutture e separazioni con resistenza al fuoco R-RE-EI
- Porte e chiusure resistenti al fuoco EI
- Solai delimitazione R-RE-EI 180 (tra il parcheggio e l'università)
- Percorso d'escudo in discesa
- Percorso d'escudo orizzontale
- Percorso d'escudo in salita
- Percorso e distanza via di scudo
- Scala d'escudo in discesa
- Scala d'escudo in salita
- Scala d'escudo ad uso esclusivo dei parcheggi
- Ascensori ad uso esclusivo dei parcheggi
- Filtro a prova di fumo
- Manghioni antipanico
- Estintore a polvere da 6 kg omologato capotipo estinguente 21A-113BC (S353A10.006)
- Estintore ad anidride carbonica da 5 kg omologato capotipo estinguente 113B (S353A20.005)
- Idrone UNI 45 roggio azione 20 m.
- Pulsante a rottura di vetro per allarme incendio
- Targhe ottico acustico autoalimentato completo di batterie al Ni-Cd, illuminazione con lampada 3W. Suono ed illuminazione programmabile.
- Targhe ottico acustico autoalimentato completo di batterie al Ni-Cd, illuminazione con lampada 3W. Suono ed illuminazione programmabile. Protezione IP94
- Rivelatore ottico di fumo
- Rivelatore ottico di fumo installato sopra il controsoffitto con LED e gemma o visto
- Rivelatore ottico di fumo installato sotto il pavimento rialzato con LED e gemma o visto
- Rivelatore di gas
- Rivelatore di incendio di tipo termico velocimetrico
- Area coperta da impianto di spegnimento sprinkler
- Erogatore impianto sprinkler tipo convenzionale a bulbo "pendenti" ø 1/2", classi all'incendio CEI 20-35
- Rivelatore di fumo da canale
- Lampada di segnalazione fuori porta allarme rivelazione fumo
- Sirena autoprotetta per impianto rivelazione fumo da esterno
- Allarme per allarme incendio installato a parete con cavi resistenti all'incendio CEI 20-35
- Allarme per allarme incendio installato a parete con cavi resistenti all'incendio CEI 20-35
- Allarme per allarme incendio installato a controsoffitto con cavi resistenti all'incendio CEI 20-35
- Impianto automatico di rilevazione miscele infiammabili
- Impianto automatico di rilevazione CO

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

PIANO TERZO	
PIANO SECONDO	
PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
PIANO TERRA	FRONTE STRADA
PIANO - 1	
PIANO - 2	

TRADUZIONE

- uscita di sicurezza
- voilà
- emergency
- sortie de secours
- you are here
- vous êtes ici
- notausgang
- sie sind hier

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

- CARABINIERI
- POLIZIA
- VIGILI DEL FUOCO
- PRIMO SOCCORSO
- NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA

DATA
03/07/2024

COMMITTENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO TERRENO

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande


Copyright by:
STUDIO TECNICO GRANDE
Via Peyron n.25 - Torino (TO)
Tel: +39 011 75558974
E-mail: geometra.grande@gmail.com

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO TERRENO

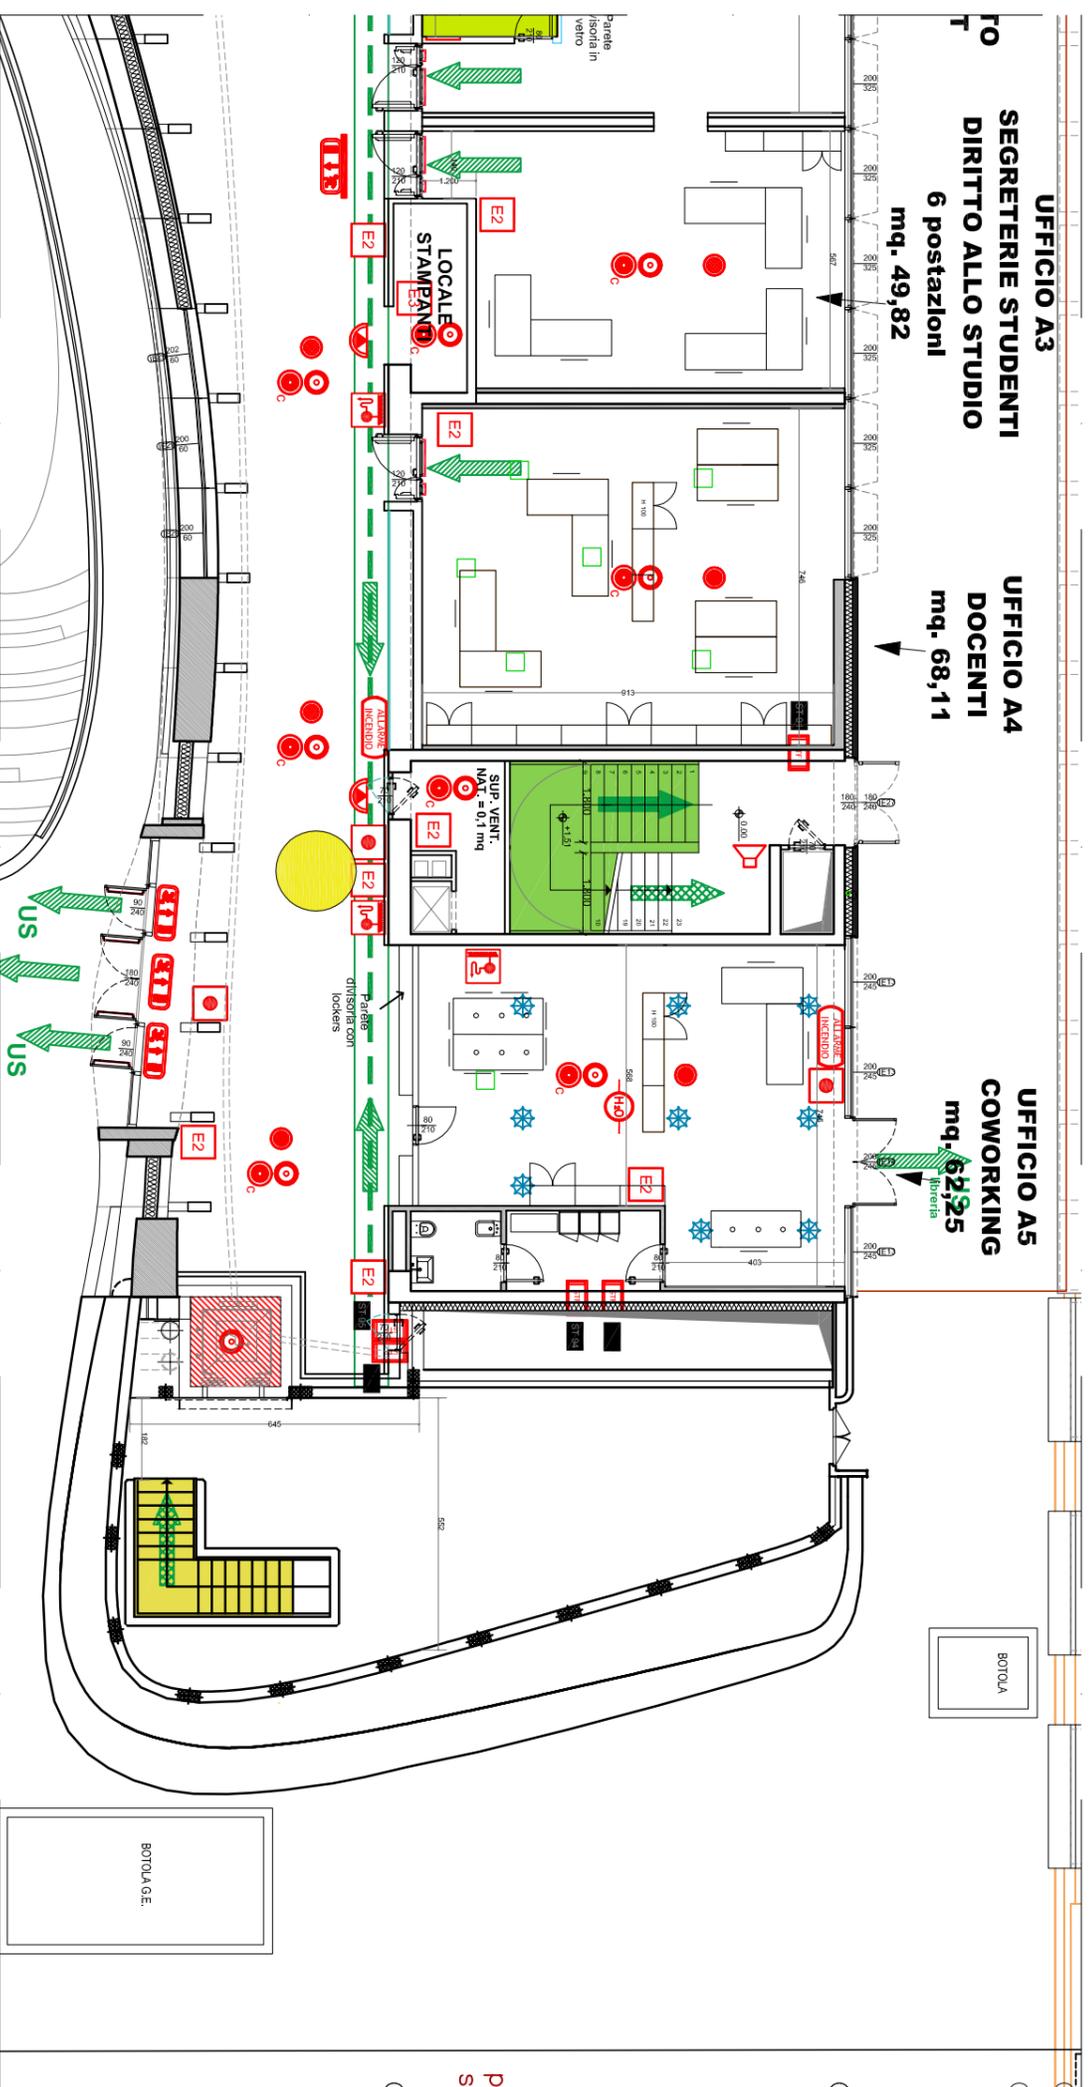


COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- ▶ E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
- ▶ E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- ▶ E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- ▶ E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE DI EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- ▶ E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- ▶ E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- ▶ CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- ▶ IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- ▶ SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ▶ ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- ▶ MANTENETE LA CALMA
- ▶ NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- ▶ DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- ▶ IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- ▶ RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- ▶ NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- ▶ SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGI O PERSONE CONOSCIUTE
- ▶ NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- ▶ EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

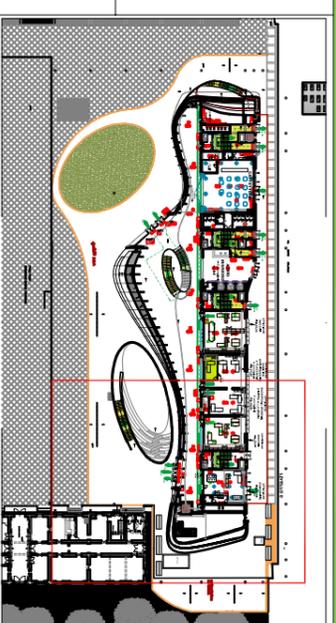

LEGENDA SIMBOLI PARERE VVF

	Strutture e separazioni con resistenza al fuoco R-REI-EI
	Porte e chiusure resistenti al fuoco EI
	Solai delimitazione R-REI-EI 180 (tra il parcheggio e l'università)
	Percorso d'esodo in discesa
	Percorso d'esodo orizzontale
	Percorso d'esodo in salita
	Percorso e distanza via di esodo
	Scala d'esodo in discesa
	Scala d'esodo in salita
	Scala d'esodo ad uso esclusivo dei porticchi
	Ascensori ad uso esclusivo dei parcheggi
	Filtro a prova di fumo
	Maniglieri antipanico
	Estintore a polvere da 6 kg omologato capocita' estinguente Z1A-1138C (553.A10.006)
	Estintore ad anidride carbonica da 5 kg omologato capocita' estinguente 113B (553.A20.009)
	Idrone UNI 45 raggio azione 20 m.
	Pulsante a rottura di vetro per allarme incendio
	Targa ottica acustica autoalimentata completa di batterie a Ni-Cd, illuminazione con lampada 3W, suono ed illuminazione programmabile.
	Targa ottica acustica autoalimentata completa di batterie a Ni-Cd, illuminazione con lampada 3W, suono ed illuminazione programmabile. Protezione IP-24
	Rivettore ottico di fumo
	Rivettore ottico di fumo installato sopra il controsoffitto con LED e gemma o vista
	Rivettore ottico di fumo installato sotto il pavimento rotolato con LED e gemma o vista
	Rivettore di gas
	Rivettore di incendio di tipo termico velocimetrico
	Area coperta da impianto di spargimento sprinkler
	Esrogatore impianto sprinkler tipo convenzionale a bulbo "pendenti" ø 1/2"; classi di rischio OH1 (norma UNI EN 12845)
	Rivettore di fumo da canale
	Lampada di segnalazione fuori porte allarme rivelazione fumo
	Sireno autoprotetto per impianto rivelazione fumo da esterno
	Alltoporante per allarme incendio installato a parete con cofri resistenti all'incendio CEI 20-36
	Alltoporante per allarme incendio installato a parete con cofri resistenti all'incendio CEI 20-36
	Alltoporante per allarme incendio installato a controsoffitto con cofri resistenti all'incendio CEI 20-36
	Impianto automatico di rivelazione miscele infiammabili
	Impianto automatico di rivelazione CO

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

FRONTE STRADA	PIANO TERZO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO SECONDO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO TERRA	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO - 1	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO - 2	FRONTE STRADA

TRADUZIONE

	uscita di sicurezza		emergency exit		sortie de secours		notausgang
	voi siete qui		you are here		vous êtes ici		sie sind hier

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

	CARABINIERI		POLIZIA		VIGILI DEL FUOCO		PRIMO SOCCORSO
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112							


UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	PIANTA PIANO DI EVACUAZIONE	SCALA FUORI SCALA	DATA 03/07/2024	COMMITTENTE UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	RIF. AREA PIANO TERRENO	REDATTO DA Geom. Stefano Grande	Copyright by: STUDIO TECNICO GRANDE Via Poyron n.25 - Torino (TO) Tel/Fax: 0115528874 E-mail: geometra.grande@stg.com
---	--------------------------------	----------------------	--------------------	--	----------------------------	------------------------------------	---

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO TERRENO

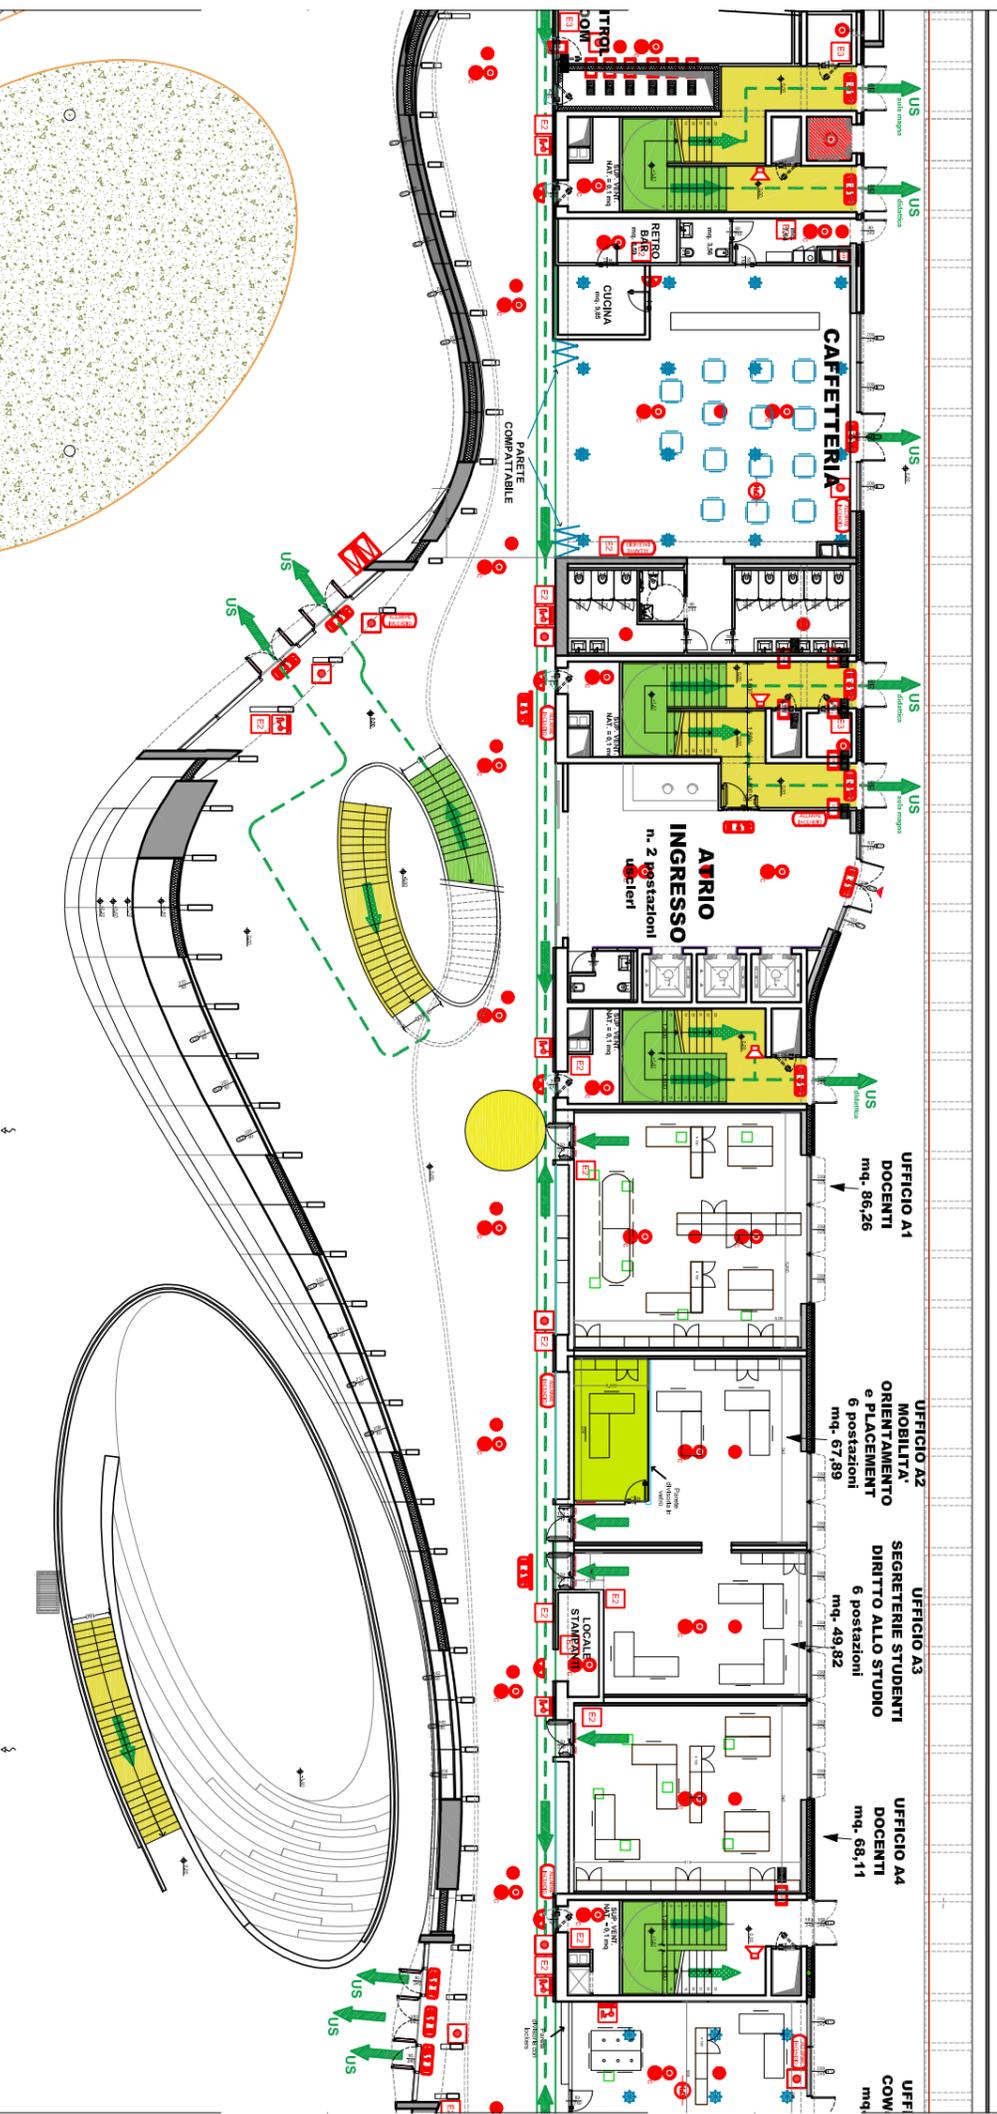


COMPORIAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- ▶ E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
- ▶ E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- ▶ E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- ▶ E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE DI EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- ▶ E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- ▶ E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- ▶ CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORIAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- ▶ IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- ▶ SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ▶ ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- ▶ MANTENETE LA CALMA
- ▶ NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- ▶ DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- ▶ IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- ▶ RECA TEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- ▶ NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- ▶ SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- ▶ NON RIENENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- ▶ EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

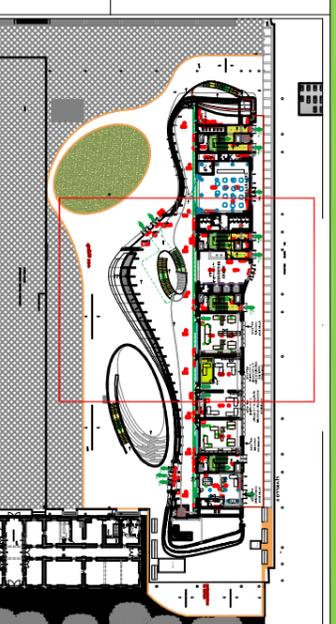

LEGENDA SIMBOLI PARERE VVF

	Strutture e separazioni con resistenza di fuoco R-REI-EI
	Porte e chiusure resistenti al fuoco EI
	Soldo delimitazione R-REI-EI 180 (tra il porticciolo e l'università)
	Percorso d'esodo in discesa
	Percorso d'esodo orizzontale
	Percorso d'esodo in salita
	Percorso e distanza via di esodo
	Scala d'esodo in discesa
	Scala d'esodo in salita
	Scala d'esodo ad uso esclusivo dei porticcioli
	Accessori ad uso esclusivo dei porticcioli
	Filtro a prova di fumo
	Maniglioni antipanico
	Estintore a polvere da 6 kg omologato capacità estinguente 21A-113BC (S53A10.006)
	Estintore ad anidride carbonica da 5 kg omologato capacità estinguente 113B (S53A20.005)
	Ideante UNI 45 roggia azione 20 m.
	Pulsante a rottura di vetro per allarme incendio
	Targa ottica acustica autoalimentata completa di batteria al Ni-Cd illuminazione con lampada 3W. Suono ed illuminazione programmabile.
	Targa ottica acustica autoalimentata completa di batterie al Ni-Cd illuminazione con lampada 3W. Suono ed illuminazione programmabile. Protezione IP54
	Rivestitore ottico di fumo
	Rivestitore ottico di fumo installato sopra il controsoffitto con LED e gemma o vetro
	Rivestitore ottico di fumo installato sotto il pavimento rialzato con LED e gemma o vetro
	Rivestitore di gas
	Rivestitore di incendio di tipo termico velocimetrico
	Arece coperte da impianto di spegnimento sprinkler
	Estintore impianto sprinkler tipo convenzionale a bulbo "pendenti" ø 1/2" - classi di rischio OH1 (norma UNI EN 12845)
	Rivestitore di fumo da canale
	Lampada di segnalazione fuori porta allarme rivelazione fumo
	Sirena autoprotetta per impianto rivelazione fumo da esterno
	Allargatore per allarme incendio installato a parete con cavi resistenti all'incendio CEI 20-36
	Allargatore per allarme incendio installato a parete con cavi resistenti all'incendio CEI 20-36
	Allargatore per allarme incendio installato a parete con cavi resistenti all'incendio CEI 20-36
	Impianto automatico di rivelazione miscela incombustibili
	Impianto automatico di rivelazione CO

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

PIANO TERZO	
PIANO SECONDO	
FRONTE PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
FRONTE PIANO TERRA	
PIANO - 1	
PIANO - 2	

TRADUZIONE

	uscita di sicurezza		emergency exit		notausgang
	voi siete qui		you are here		sie sind hier

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

CARABINIERI POLIZIA VIGILI DEL FUOCO PRIMO SOCCORSO


NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

118

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	PIANTA PIANO DI EVACUAZIONE	SCALA FUORI SCALA	DATA 03/07/2024	COMMITTENTE UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	RIF. AREA PIANO TERRENO	REDATTO DA Geom. Stefano Grande	Copyright by: STUDIO TECNICO GRANDE Via Payron n.25 - Torino (TO) Tel.011/5558974 E-mail: geometra.grande@gmail.com
--	-----------------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------------	---------------------------------	---

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO PRIMO

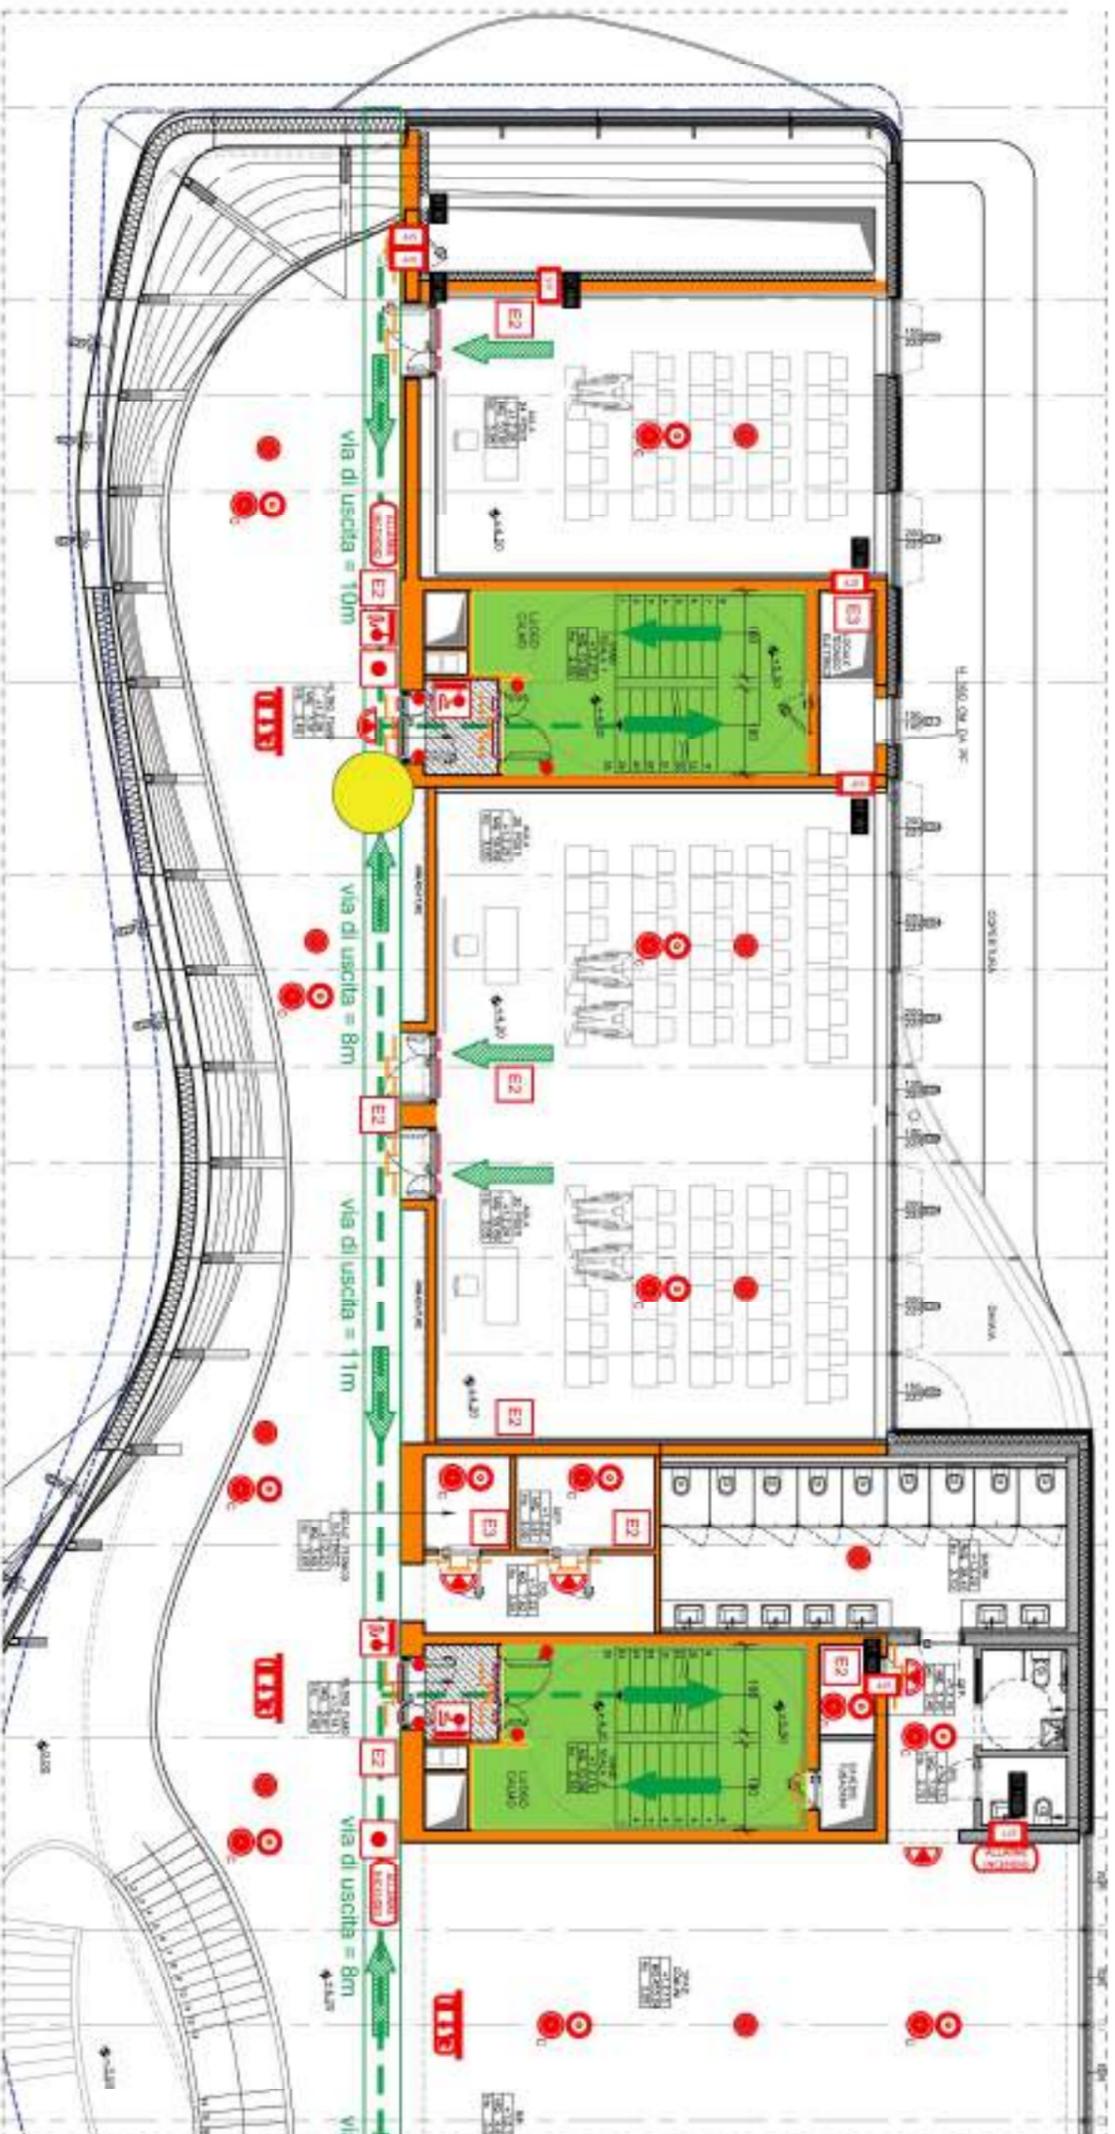

COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI PIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONE E SIGARETTE, MATERIALI INFAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA


DATA
13/05/2024

COMMITENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO PRIMO

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande

Copyright by:
STUDIO TECNICO TORINO

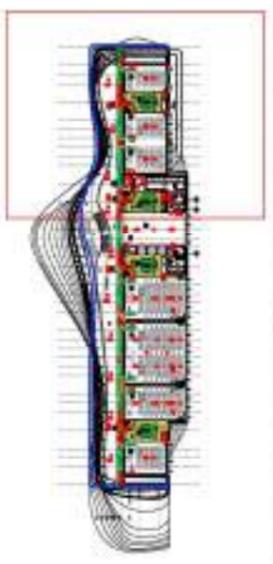

LEGGENDA SIMBOLI PARETE VAP

	Uscite e percorsi per materiali di Perico 8-10-11
	Percorso di evacuazione per il fumo di incendio
	Percorso di evacuazione per il fumo di incendio
	Percorso di evacuazione per il fumo di incendio
	Percorso di evacuazione per il fumo di incendio
	Scatole di primo soccorso

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

PIANO TERZO	FRONTE STRADA
PIANO SECONDO	FRONTE STRADA
PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
PIANO TERZA	FRONTE STRADA
PIANO - 1	
PIANO - 2	

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

Carabinieri 112

Polizia 112

Vigili del Fuoco 115

Primo Soccorso 118

Traduzione

-
-
-

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

Carabinieri
Polizia
Vigili del Fuoco
Primo Soccorso

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO PRIMO



COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI PIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRANO PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA


DATA
13/05/2024

COMMITENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO PRIMO

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande

Copyright by:
STUDIO TECNICO TORINO
Via Privata S. Coste 1111
10126 TORINO (TO)
Tel. 011-5511111
Email: studio@stt.it

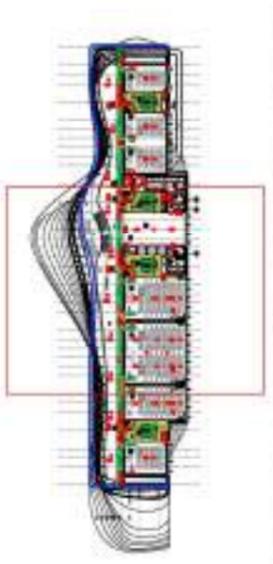

LEGENDA SIMBOLI PARETE VVF

Struttura e separatori per materiali di classe B
Parete e chiusure resistenti al fuoco B

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 1° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 2° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 3° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 4° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 5° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 6° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 7° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 8° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 9° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 10° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 11° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 12° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 13° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 14° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 15° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 16° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 17° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 18° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 19° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 20° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 21° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 22° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 23° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 24° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 25° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 26° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 27° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 28° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 29° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 30° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 31° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 32° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 33° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 34° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 35° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 36° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 37° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 38° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 39° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 40° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 41° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 42° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 43° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 44° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 45° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 46° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 47° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 48° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 49° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 50° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 51° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 52° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 53° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 54° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 55° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 56° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 57° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 58° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 59° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 60° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 61° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 62° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 63° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 64° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 65° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 66° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 67° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 68° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 69° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 70° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 71° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 72° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 73° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 74° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 75° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 76° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 77° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 78° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 79° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 80° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 81° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 82° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 83° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 84° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 85° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 86° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 87° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 88° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 89° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 90° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 91° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 92° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 93° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 94° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 95° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 96° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 97° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 98° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 99° passaggio e fiamme)

Scale adibite a: B-10 - E - 150 (in 100° passaggio e fiamme)

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

PIANO TERZO	
PIANO SECONDO	
FRONTE STRADA	FRONTE STRADA
PIANO PRIMO	
PIANO TERZA	
PIANO - 1	
PIANO - 2	

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

TRADUZIONI

uscite di sicurezza: emergency exit, You are here, You are here, You are here, You are here

CARABINIERI POLIZIA


NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO

118

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO SECONDO

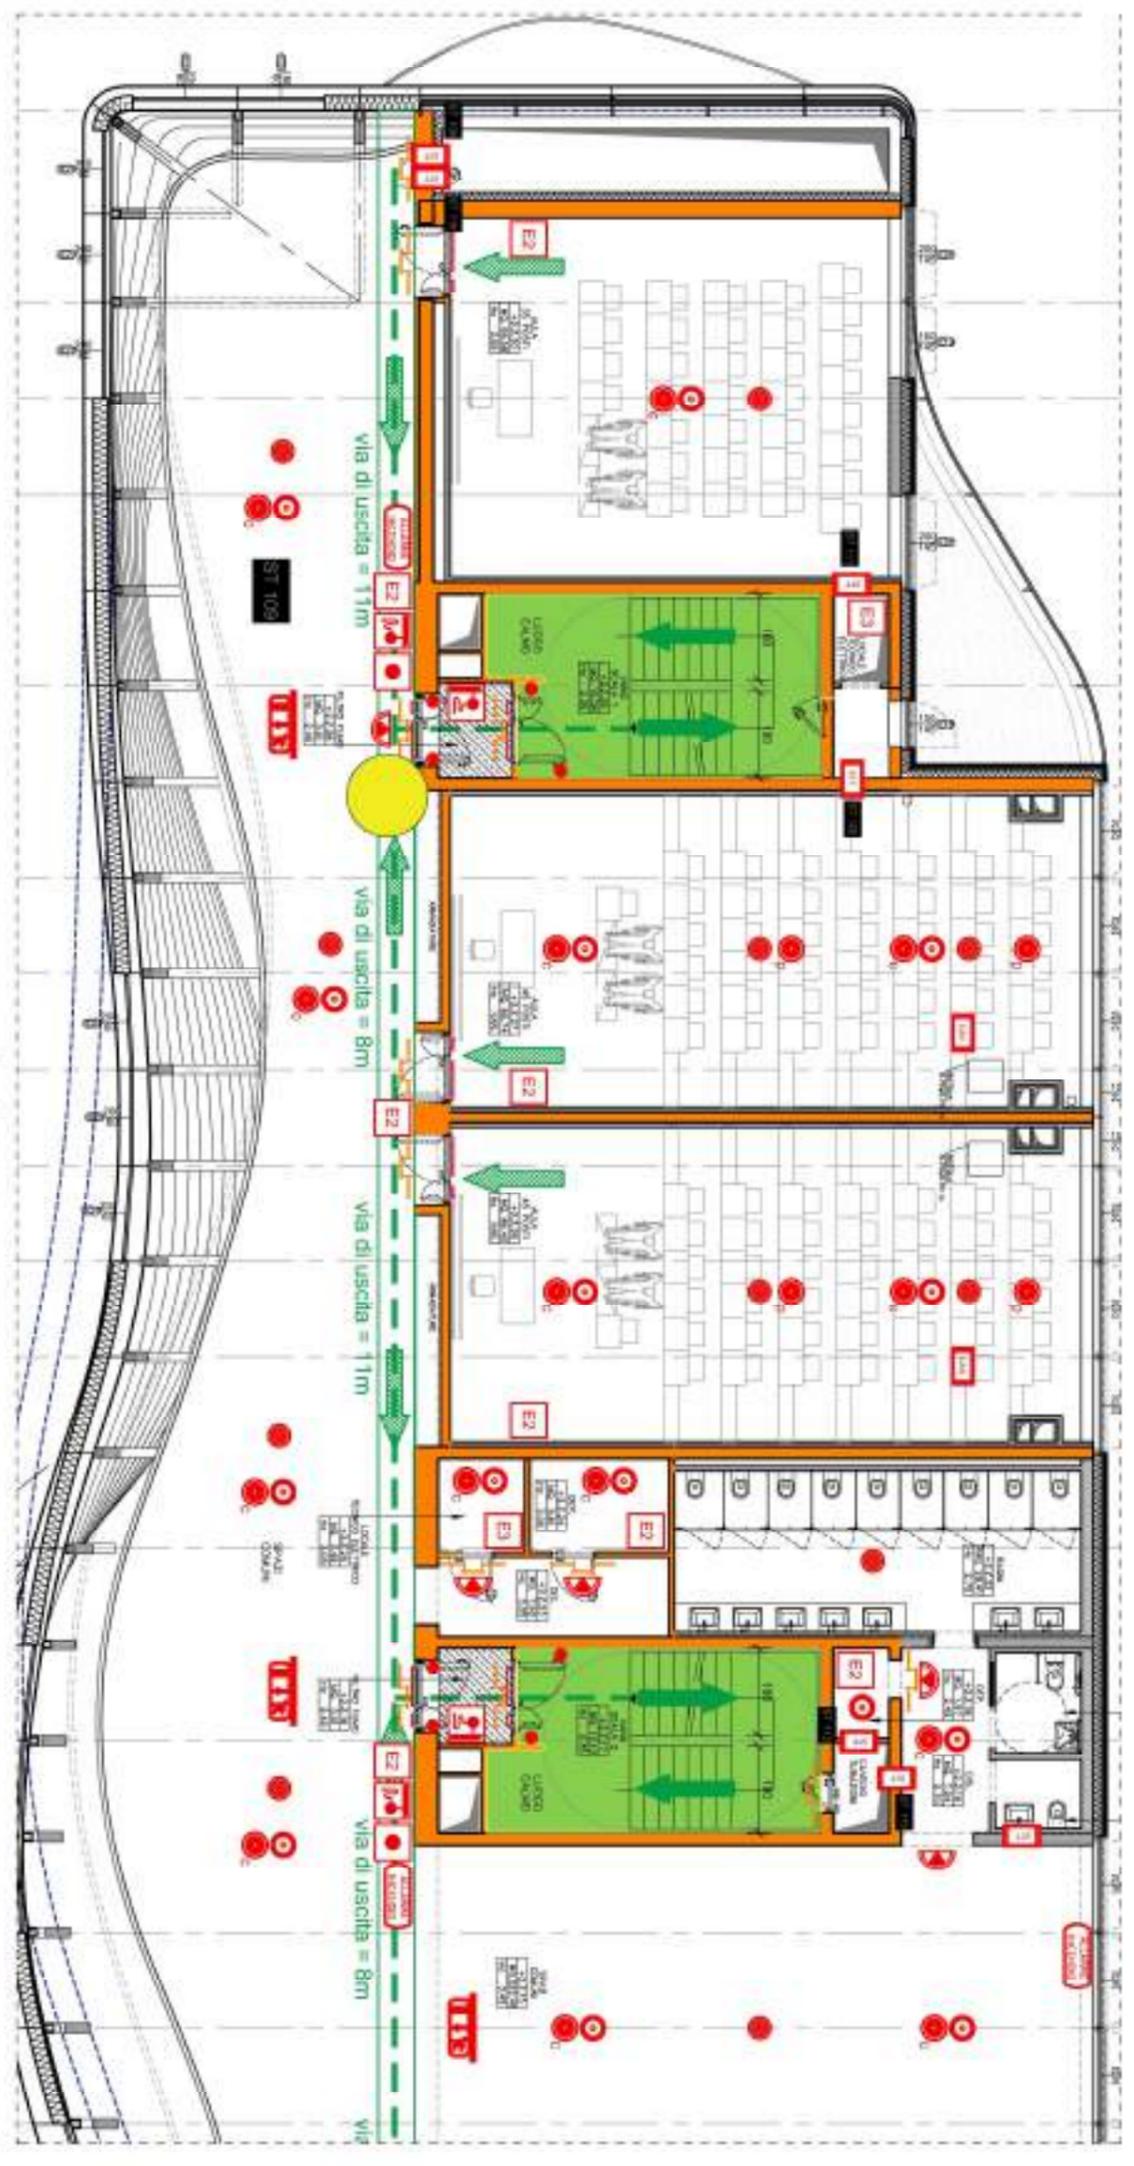


COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI PIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONE E SIGARETTE, MATERIALI INFAMMABILI, ETC.,.
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRANO PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITE DE LA VALLÉE D'AOSTE	PIANTA PIANO DI EVACUAZIONE	SCALA FUORI SCALA	DATA 13/05/2024	COMMITTENTE UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITE DE LA VALLÉE D'AOSTE	RIF. AREA PIANO SECONDO	REDATTO DA Geom. Stefano Grande	Copyright by: STRUTTURAZIONE SOLUZIONI SISTEMI
---	--------------------------------	----------------------	--------------------	--	----------------------------	------------------------------------	---

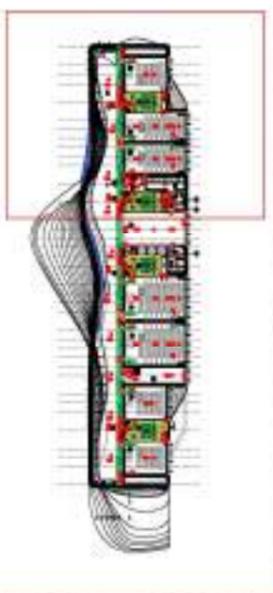

LEGENDA SIMBOLI PARETE VITE

Struttura e separatori per materiale di classe B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

... [Additional symbols and their descriptions for fire safety equipment like extinguishers, alarm pull stations, etc.] ...

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

FRONTE STRADA	PIANO TERZO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO SECONDO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO TERRA	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO - 1	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO - 2	FRONTE STRADA

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

	uscite di sicurezza		emergency exit		notausgang
	voi siete qui		you are here		hier

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112


CARABINIERI POLIZIA VIGILI DEL FUOCO PRIMO SOCCORSO

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO SECONDO

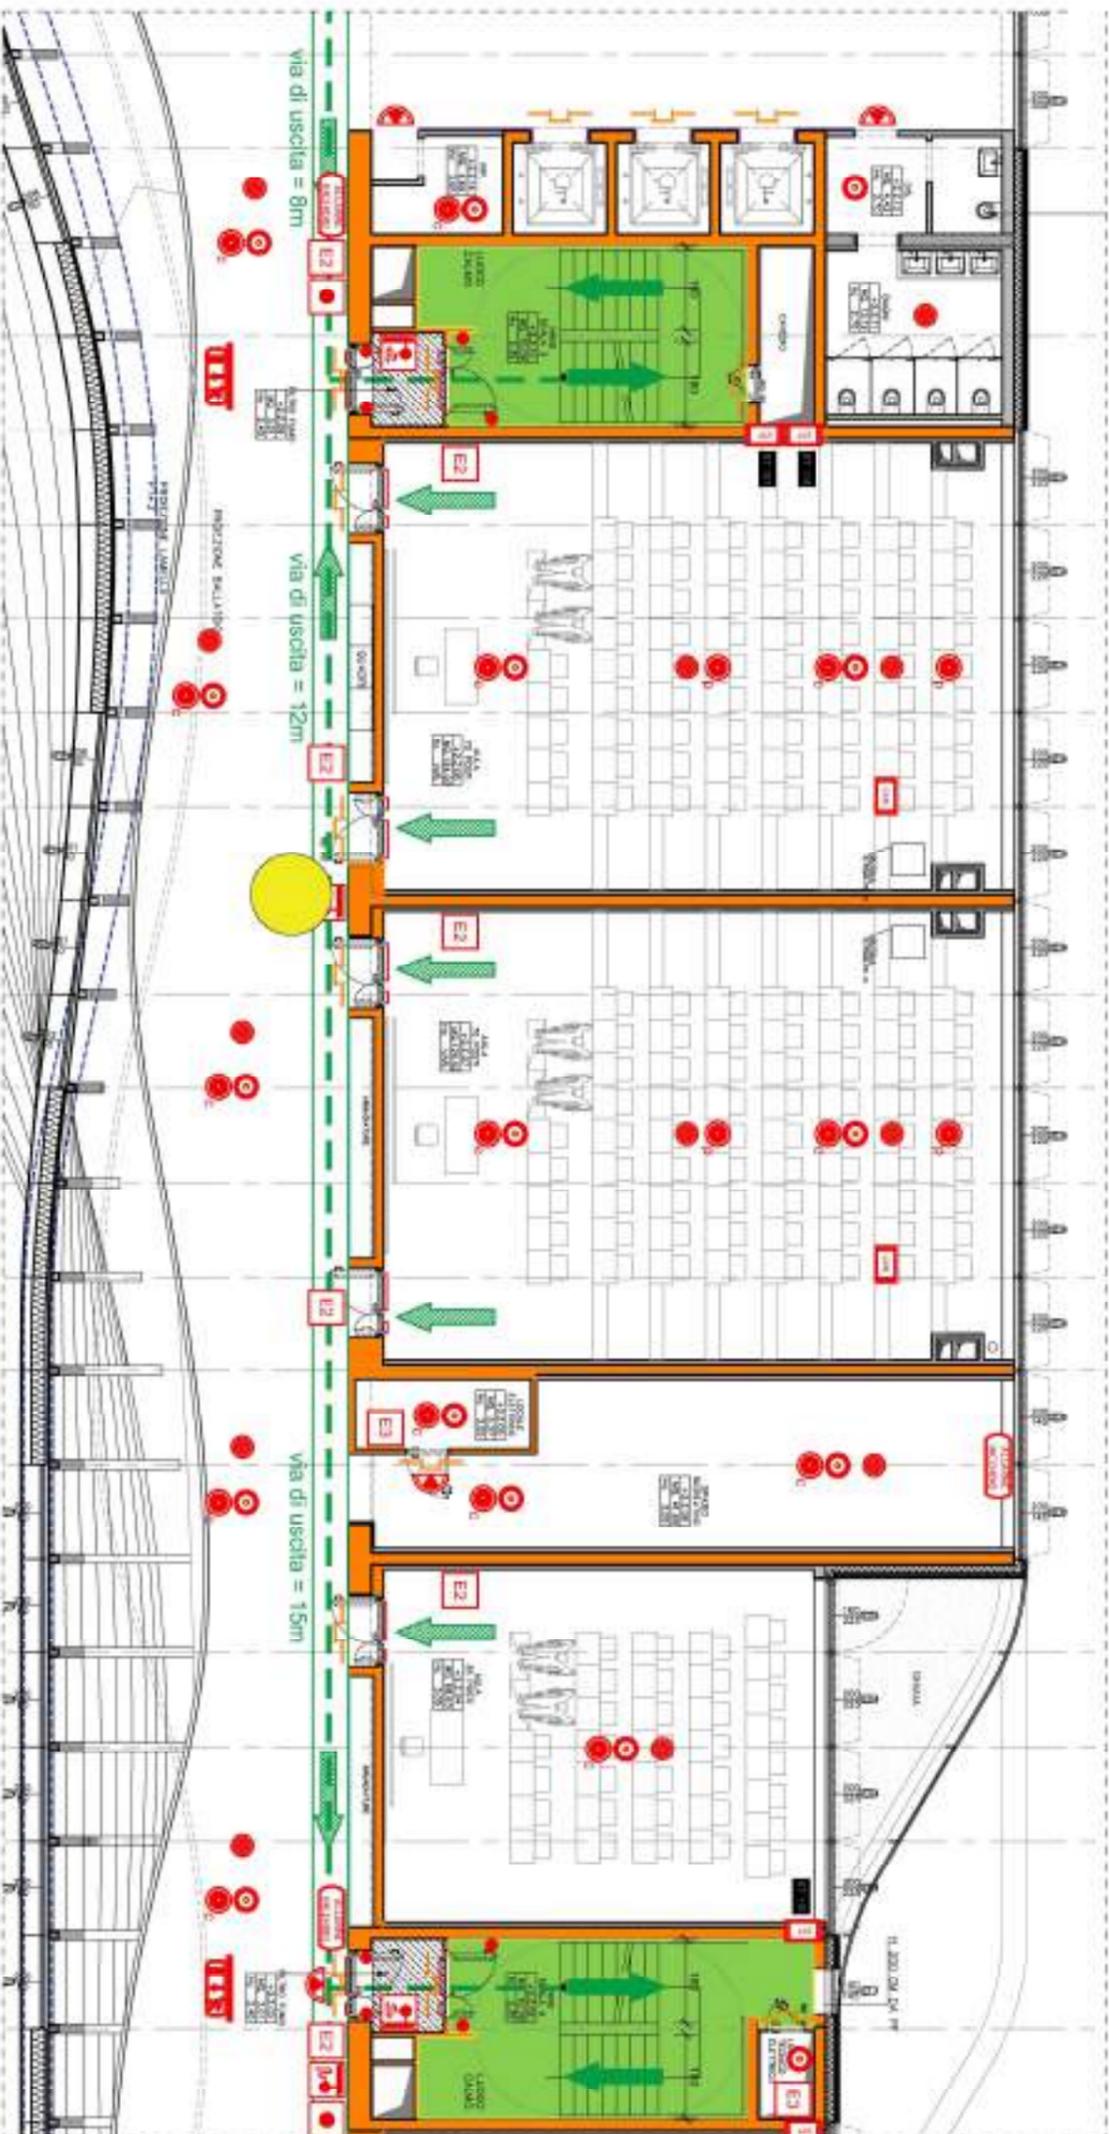


COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI PIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONE E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBERI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	PIANTA PIANO DI EVACUAZIONE	SCALA FUORI SCALA	DATA 13/05/2024	COMMITTENTE UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	RIF. AREA PIANO SECONDO	REDATTO DA Geom. Stefano Grande	Copyright by: STUDIO TECNICO... VIA... TEL... WWW...
---	--------------------------------	----------------------	--------------------	--	----------------------------	------------------------------------	--

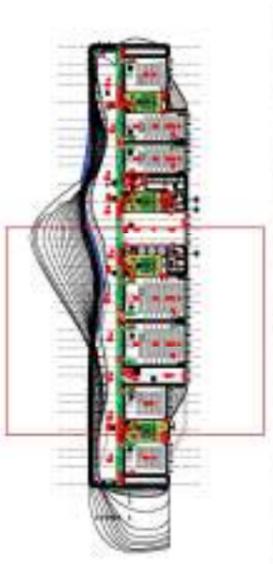

LEGENDA SIMBOLI PARETE-VIT

Simboli e significati per materiale di base R-10-E
 Porta e chiusure relative al fumo E
 Sella antiscivolo R-10-E-150 (in 3 paraggi e fucinati)
 Percorso d'uscita di fumo
 Percorso d'uscita principale
 Percorso d'uscita secondario
 Sella fiamma in vetro
 Sella fiamma in metallo
 Sella fiamma in metallo con protezione
 Materiali ad uso esterno per parapetto
 Fumo a prova di fumo
 Materiali antiscivolo
 Sella fiamma in vetro
 Sella fiamma in metallo
 Sella fiamma in metallo con protezione
 Materiali ad uso esterno per parapetto
 Fumo a prova di fumo
 Materiali antiscivolo
 Sella fiamma in vetro
 Sella fiamma in metallo
 Sella fiamma in metallo con protezione
 Materiali ad uso esterno per parapetto
 Fumo a prova di fumo
 Materiali antiscivolo

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

PIANO TERZO	
PIANO SECONDO	
FRONTE STRADA	FRONTE STRADA
PIANO - 1	
PIANO - 2	

TRADUZIONE

uscita di sicurezza	emergency exit	sortie de sécurité	notausgang
voi siete qui	You are here	vous êtes ici	sie sind hier

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

CARABINIERI
 POLIZIA
 VIGILI DEL FUOCO
 PRIMO SOCCORSO
 NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

CARABINIERI
 POLIZIA
 VIGILI DEL FUOCO
 PRIMO SOCCORSO
 NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

TRADUZIONE


uscita di sicurezza	emergency exit	sortie de sécurité	notausgang
voi siete qui	You are here	vous êtes ici	sie sind hier

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO SECONDO

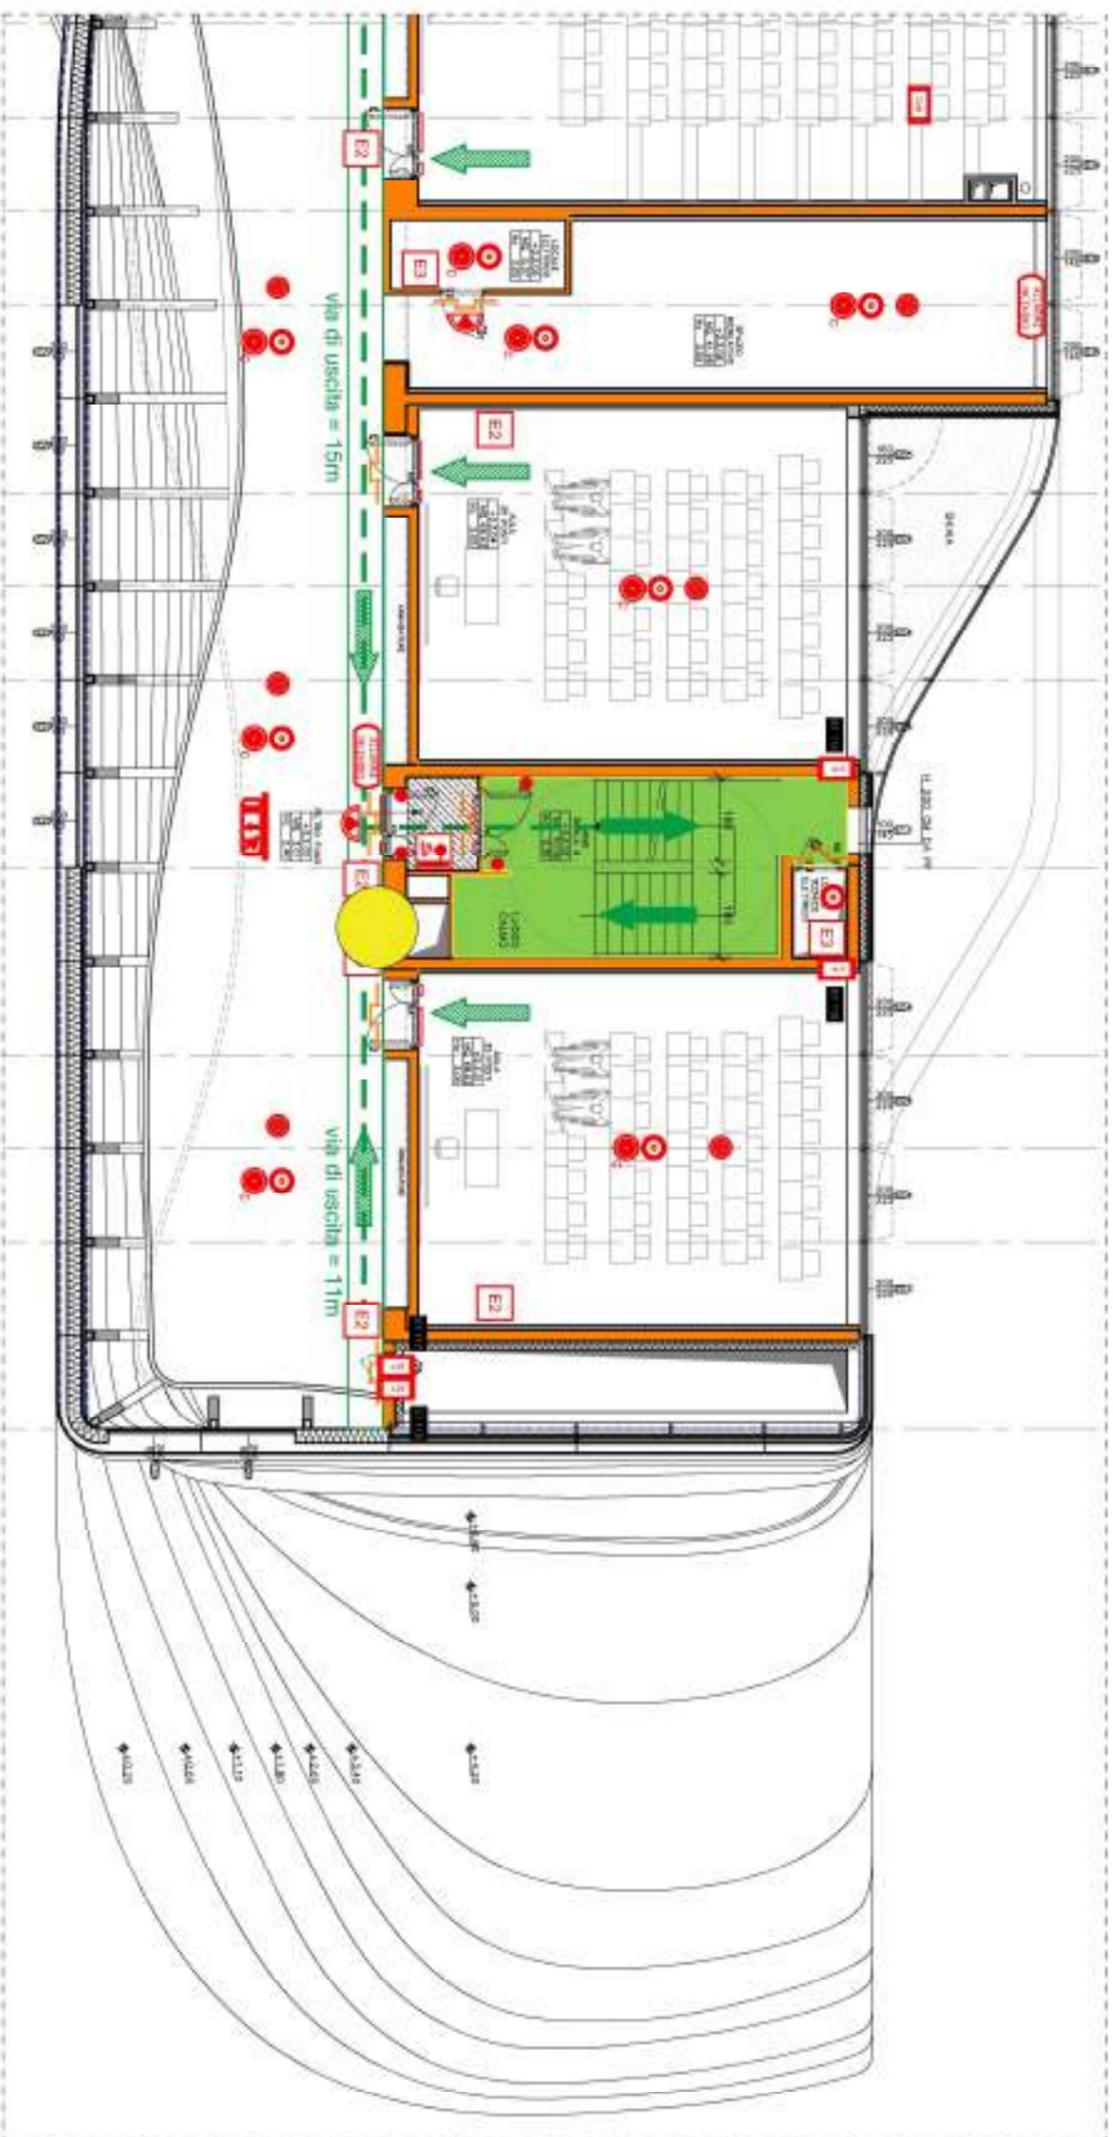

COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI PIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC.,
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PAVICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA


DATA
13/05/2024

COMMITTENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO SECONDO

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande

Copyright by:
STRUTTURAZIONE
Via Pissavalla, 10 - 11100
Tel. 011 2311111
Email: geom.stefano.grande@univao.it

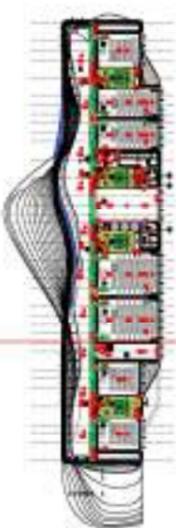

LEGENDA SIMBOLI PARETE VITE

	Struttura e componenti per movimento di Fumo R-90-E
	Porta e dotazione relativi al Fumo B
	Scudo antiscintille R-90-E-150 (in 1 pannello a fiamme)
	Portone d'accesso in acciaio
	Portone d'uscita in acciaio
	Portone d'uscita in vetro
	Portone d'accesso in vetro
	Scala fiamma in acciaio
	Scala fiamma in vetro
	Scalini fiamma in acciaio
	Scalini fiamma in vetro
	Maniglie antipancia
	Caricatore e pannello di 5 kg ondeggiante coperto antiscintille 214-1138C (mod. 1138C)
	Estintore ad acqua con carica di 5 kg ondeggiante coperto antiscintille 1138 (mod. 1138C)
	Letto in LHM 40, tegole copra 23 m
	Placenta e riflettore di vetro per fiamme scoperte
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-01
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-02
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-03
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-04
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-05
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-06
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-07
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-08
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-09
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-10
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-11
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-12
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-13
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-14
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-15
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-16
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-17
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-18
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-19
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-20
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-21
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-22
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-23
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-24
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-25
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-26
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-27
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-28
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-29
	Trave in acciaio inossidabile con pannello di vetro di 11-30

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

FRONTE STRADA	PIANO TERZO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO SECONDO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO TERRA	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO - 1	FRONTE STRADA
FRONTE STRADA	PIANO - 2	FRONTE STRADA

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

	112	PRIMO SOCCORSO
	112	NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
	112	NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

TRADUZIONE

	uscita di sicurezza		emergency exit		notausgang
	you are here		vous êtes ici		site sind hier

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO TERZO




COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI PIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC.,
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRARI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PAVICO

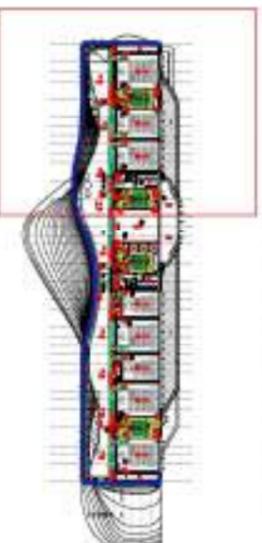

[Symbol]	Struttura e separatori per movimento di fumo e fumo
[Symbol]	Porta e ostacolo laterali al fumo
[Symbol]	Sigillo antifuoco E-100 - E-150 (in 1 passaggio e funzione)
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-100
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-150
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-300
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-600
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-900
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-1200
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-1500
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-1800
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-2100
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-2400
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-2700
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-3000
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-3300
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-3600
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-3900
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-4200
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-4500
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-4800
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-5100
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-5400
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-5700
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-6000
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-6300
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-6600
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-6900
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-7200
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-7500
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-7800
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-8100
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-8400
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-8700
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-9000
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-9300
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-9600
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-9900
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-10200
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-10500
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-10800
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-11100
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-11400
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-11700
[Symbol]	Passaggio antifuoco E-12000

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

PIANO TERZO	FRONTE STRADA
PIANO SECONDO	
PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
PIANO TERRA	
PIANO - 1	
PIANO - 2	

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

CARABINIERI	POLIZIA	VIGILI DEL FUOCO	PRIMO SOCCORSO

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112


	UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA	UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE
PIANTA	PIANO	PIANO
SCALA	FUORI SCALA	TERZO
DATA	COMMITTENTE	RIF. AREA
13/05/2024	UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA	PIANO TERZO
	UNIVERSITE DE LA VALLÉE D'AOSTE	
		REDDATTO DA
		Geom. Stefano Grande
		Copyright by:
		STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA
		10010 PAVANETTO (AO) - TEL. 0132/91311
		10010 PAVANETTO (AO) - TEL. 0132/91311
		10010 PAVANETTO (AO) - TEL. 0132/91311

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO - 1

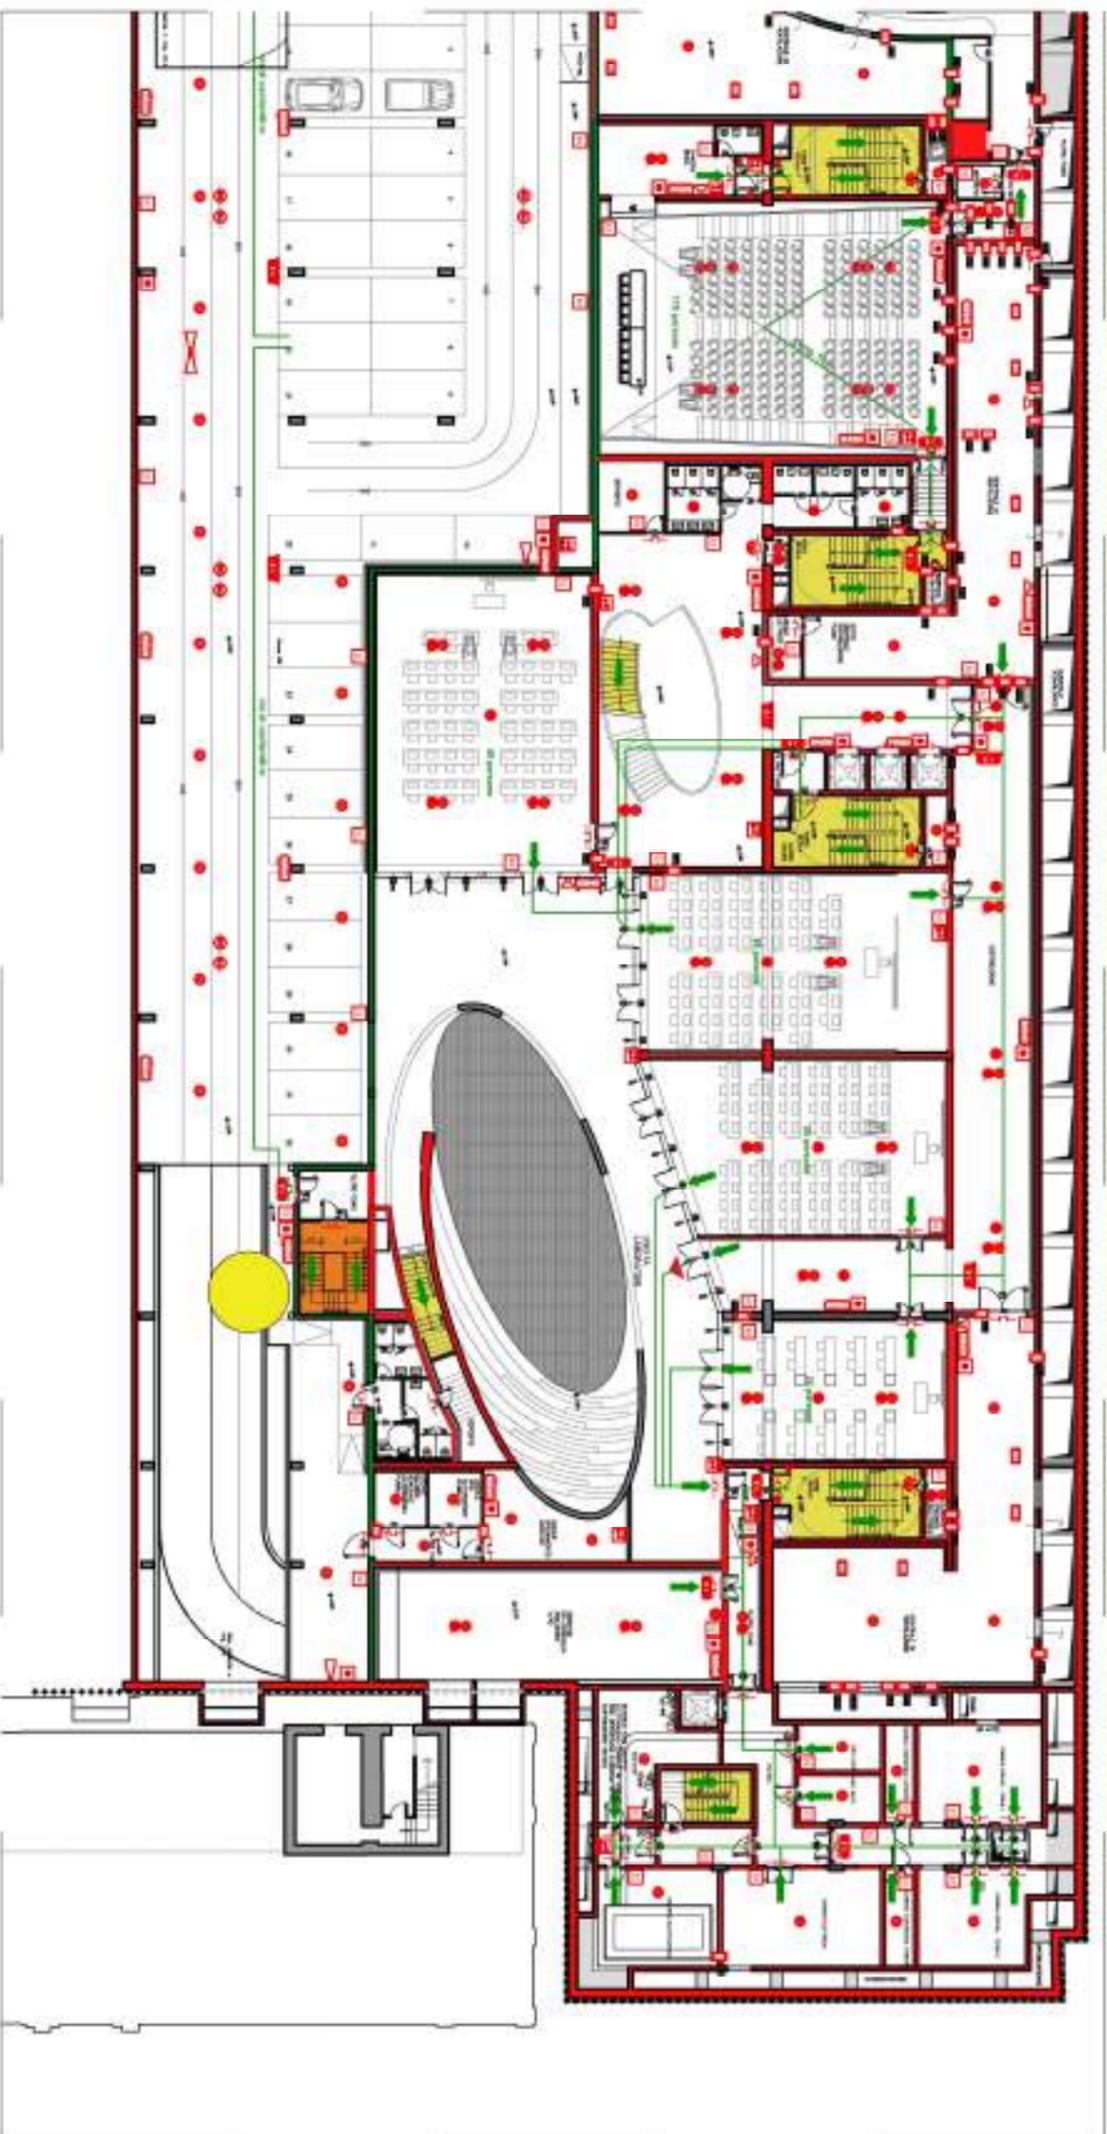

COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONE E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA


DATA
13/05/2024

COMMITTENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO - 1

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande

Copyright by:
STUDIO TECNICO OIVANCE
Via Puyallac, 10 - 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0132 812111
Email: studio@ivance.it

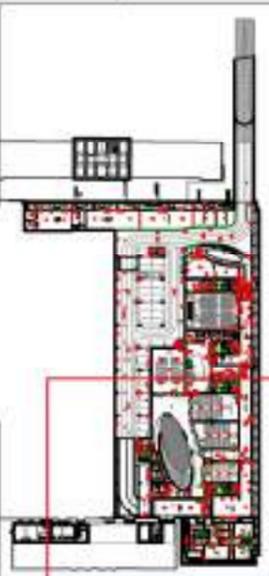

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO	PIANO TERZO	PIANO SECONDO	PIANO PRIMO	PIANO TERZA STRADA	PIANO - 1	PIANO - 2

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

CARABINIERI **POLIZIA** **VIGILI DEL FUOCO** **PRIMO SOCCORSO**

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

TRADUZIONE

uscita di sicurezza

emergency exit

sortie de securite

notausgang

voi siete qui

You are here

vous êtes ici

Sie sind hier

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO - 1



COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA


DATA
13/05/2024

COMMITTENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO -1

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande

Copyright by:
STUDIO TECNICO OMBRE
Via Pinerolo, 10 - 11100
Tel. 0121/241111
Email: studio@ombretec.it

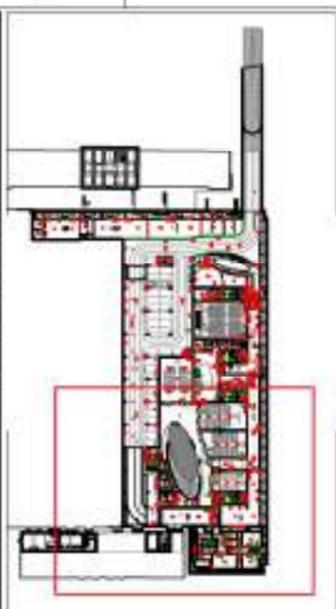

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO	PIANO TERZO	PIANO SECONDO	PIANO PRIMO	PIANO TERZA STRADA	PIANO - 1	PIANO - 2
FRONTE STRADA						
FRONTE STRADA						

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

TRADUZIONE

uscita di sicurezza: emergency exit, You are here, vous êtes ici, notausgang, sortie de secours, hier

CARABINIERI POLIZIA VIGILI DEL FUOCO PRIMO SOCCORSO

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO - 1



COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBERI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA

DATA
13/05/2024

COMMITTENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO - 1

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande

Copyright by:
STUDIO TECNICO OIVANCE
Via Prévost 11/A - 11100
Ivrea (TO) - Tel. 011/4181111
Email: studio@ivrance.it



SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO	
PIANO TERZO	FRONTE STRADA
PIANO SECONDO	FRONTE STRADA
PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
PIANO TERRA	FRONTE STRADA
PIANO - 1	FRONTE STRADA
PIANO - 2	FRONTE STRADA

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

TRADUZIONE

	uscite di sicurezza		emergency exit		notausgang
	voi siete qui		You are here		hier sind sie

CARABINIERI **POLIZIA** **VIGILI DEL FUOCO** **PRIMO SOCCORSO**

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO - 1



COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- È VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
- È VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- È VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- È VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO


COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIÙ VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSÌ COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALETE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO SINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA	DATA	COMMITTENTE	RIF. AREA	REDATTO DA
FUORI SCALA	13/05/2024	UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	PIANO -1	Geom. Stefano Grande

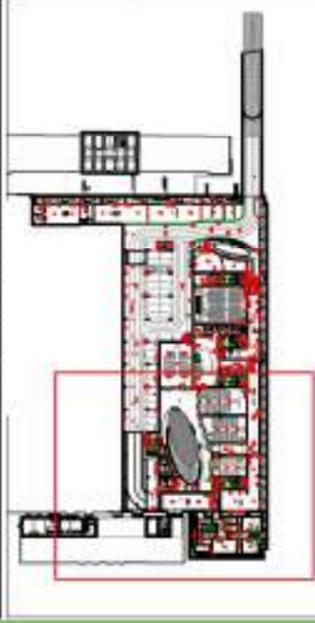

LEGGENDA SIMBOLI SIMBOLI VVI

	Strada e uscite con indicatori di luce R-50-G
	Fire e sirene (centrali) di luce G
	Spazio riservato R-60-G 180 (con 2 panche) e (Luminoso)
	Fire extinguisher R-60-G 180 (con 2 panche) e (Luminoso)
	Fire extinguisher R-60-G 180 (con 2 panche) e (Luminoso)
	Fire extinguisher R-60-G 180 (con 2 panche) e (Luminoso)
	Fire extinguisher R-60-G 180 (con 2 panche) e (Luminoso)
	Fire extinguisher R-60-G 180 (con 2 panche) e (Luminoso)
	Fire extinguisher R-60-G 180 (con 2 panche) e (Luminoso)
	Fire extinguisher R-60-G 180 (con 2 panche) e (Luminoso)

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

PIANO TERZO	FRONTE STRADA
PIANO SECONDO	
PIANO PRIMO	FRONTE STRADA
PIANO TERRA	
PIANO - 1	
PIANO - 2	

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

CARABINIERI **POLIZIA** **VIGILI DEL FUOCO** **PRIMO SOCCORSO**

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

TRADUZIONE

uscita di sicurezza emergency exit sortie de securite notausgang

voi siete qui here you are vous etes site sind

"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO - 1



COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBERI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENENTATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PAVICO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PIANTA
PIANO DI EVACUAZIONE

SCALA
FUORI SCALA

DATA
13/05/2024

COMMITTENTE
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RIF. AREA
PIANO -1

REDATTO DA
Geom. Stefano Grande

Copyright by:
STUDIO TECNICO SERVICE
Via Prévost 13a - 11100
Ivrea (TO) - Italia
Tel. 011 43 351 483
Email: studio@studio-ts.it



SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO	
PIANO TERZO	
PIANO SECONDO	
FRONTE STRADA	FRONTE STRADA
PIANO - 1	
PIANO - 2	


NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

	CARABINIERI		POLIZIA		VIGILI DEL FUOCO		PRIMO SOCCORSO
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112							

TRADUZIONE

	uscita di sicurezza		emergency exit		sortie de securité		notausgang
	voi siete qui		You are here		vous êtes ici		Sie sind hier

PIANO DI EVACUAZIONE
(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)
"UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"
PIANTA PIANO - 1

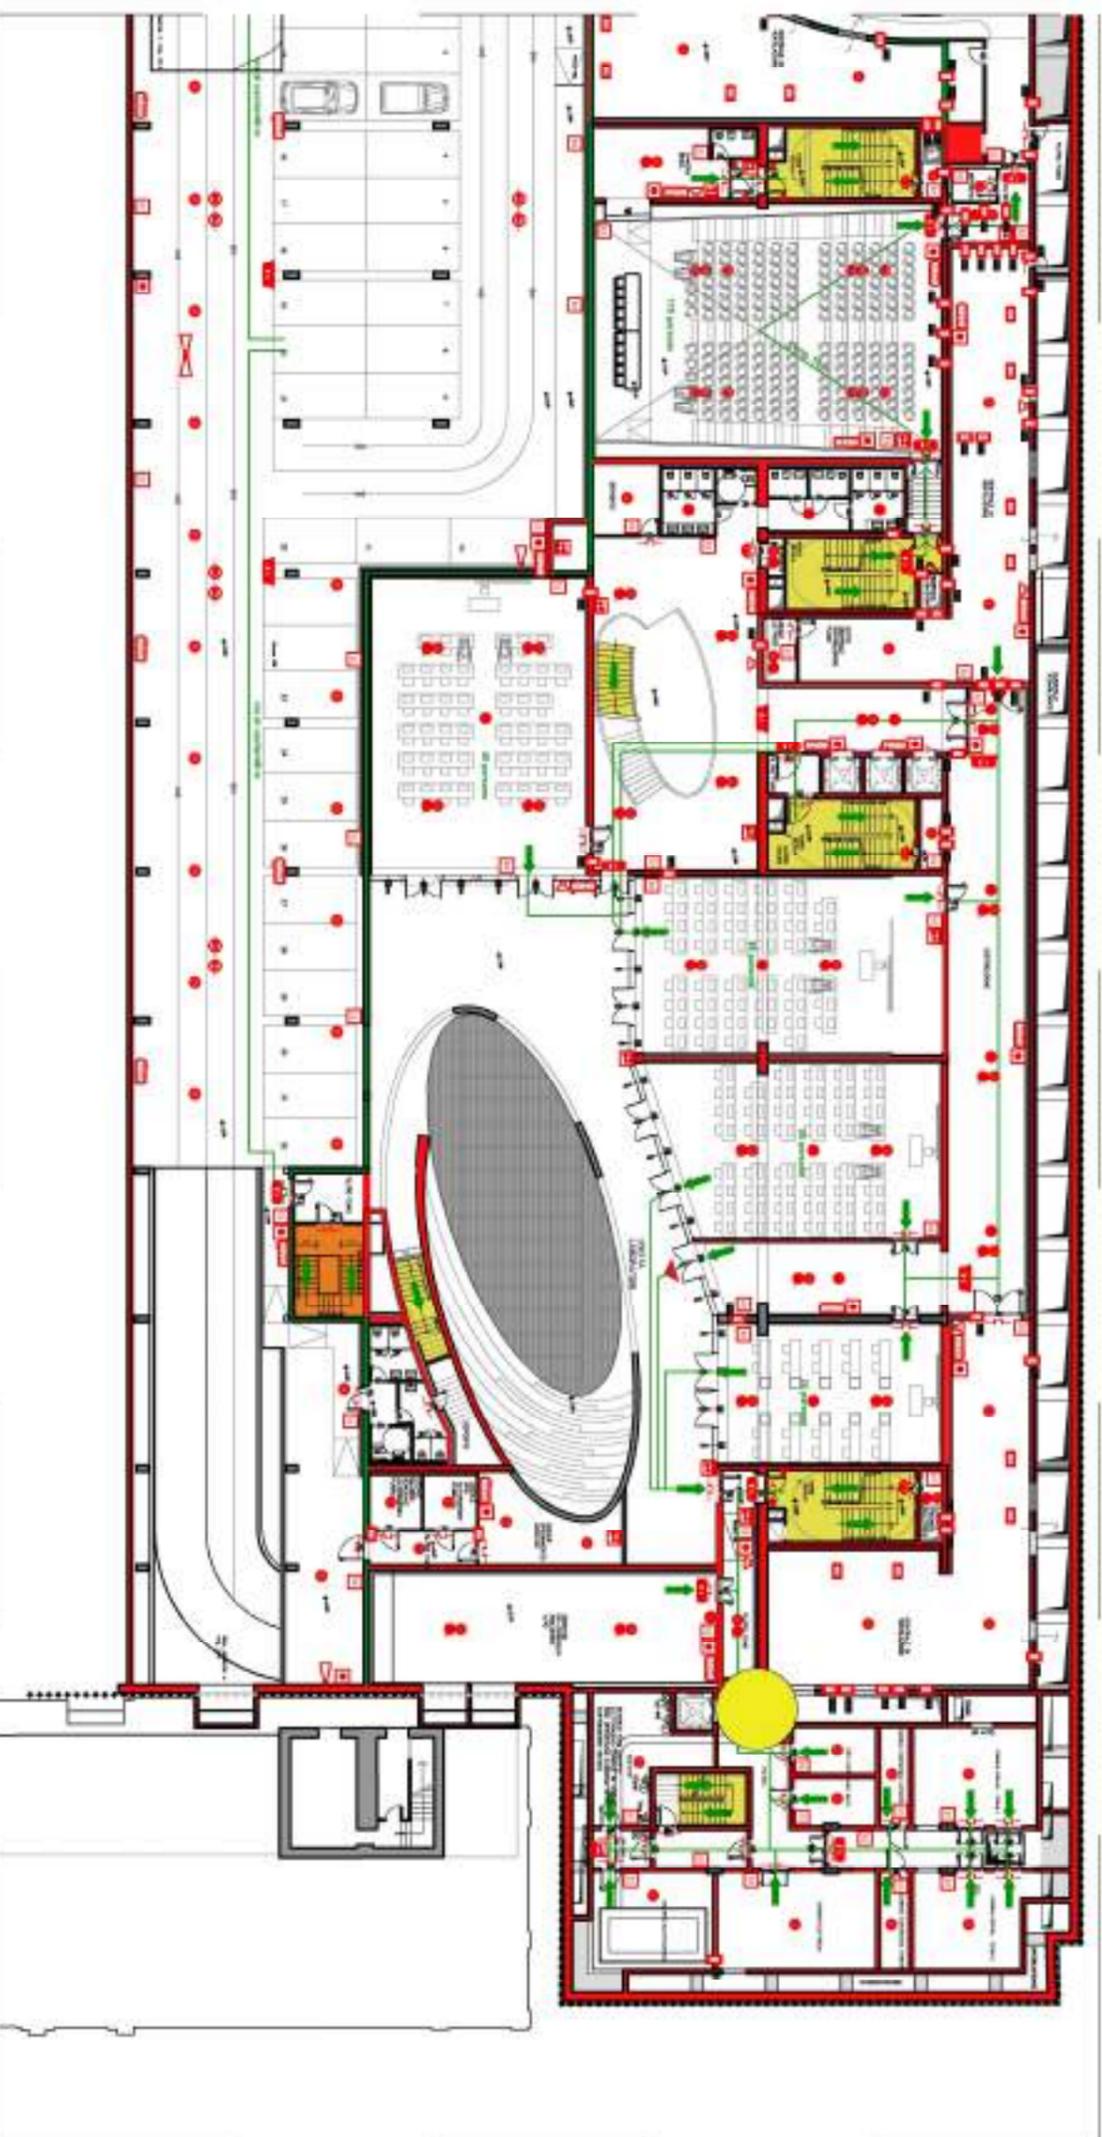

- COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO**
- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE
 - E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONE E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
 - E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
 - E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
 - E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
 - E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALSIUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
 - CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

- COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**
- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
 - SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
 - ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
 - MANTENETE LA CALMA
 - NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
 - DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
 - IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
 - RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
 - NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
 - SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGI O PERSONE CONOSCIUTE
 - NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
 - EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO



LEGGENDA SIMBOLI SPORTELLI VVF

[Symbol]	Struttura e serramenti con resistenza al fuoco R-30, R-60, R-90, R-120, R-150, R-180, R-240, R-300, R-360, R-480, R-600, R-900, R-1200, R-1800, R-2400, R-3000, R-3600, R-4800, R-6000, R-9000, R-12000, R-18000, R-24000, R-30000, R-36000, R-48000, R-60000, R-90000, R-120000, R-180000, R-240000, R-300000, R-360000, R-480000, R-600000, R-900000, R-1200000, R-1800000, R-2400000, R-3000000, R-3600000, R-4800000, R-6000000, R-9000000, R-12000000, R-18000000, R-24000000, R-30000000, R-36000000, R-48000000, R-60000000, R-90000000, R-120000000, R-180000000, R-240000000, R-300000000, R-360000000, R-480000000, R-600000000, R-900000000, R-1200000000, R-1800000000, R-2400000000, R-3000000000, R-3600000000, R-4800000000, R-6000000000, R-9000000000, R-12000000000, R-18000000000, R-24000000000, R-30000000000, R-36000000000, R-48000000000, R-60000000000, R-90000000000, R-120000000000, R-180000000000, R-240000000000, R-300000000000, R-360000000000, R-480000000000, R-600000000000, R-900000000000, R-1200000000000, R-1800000000000, R-2400000000000, R-3000000000000, R-3600000000000, R-4800000000000, R-6000000000000, R-9000000000000, R-12000000000000, R-18000000000000, R-24000000000000, R-30000000000000, R-36000000000000, R-48000000000000, R-60000000000000, R-90000000000000, R-120000000000000, R-180000000000000, R-240000000000000, R-300000000000000, R-360000000000000, R-480000000000000, R-600000000000000, R-900000000000000, R-1200000000000000, R-1800000000000000, R-2400000000000000, R-3000000000000000, R-3600000000000000, R-4800000000000000, R-6000000000000000, R-9000000000000000, R-12000000000000000, R-18000000000000000, R-24000000000000000, R-30000000000000000, R-36000000000000000, R-48000000000000000, R-60000000000000000, R-90000000000000000, R-120000000000000000, R-180000000000000000, R-240000000000000000, R-300000000000000000, R-360000000000000000, R-480000000000000000, R-600000000000000000, R-900000000000000000, R-1200000000000000000, R-1800000000000000000, R-2400000000000000000, R-3000000000000000000, R-3600000000000000000, R-4800000000000000000, R-6000000000000000000, R-9000000000000000000, R-12000000000000000000, R-18000000000000000000, R-24000000000000000000, R-30000000000000000000, R-36000000000000000000, R-48000000000000000000, R-60000000000000000000, R-90000000000000000000, R-120000000000000000000, R-180000000000000000000, R-240000000000000000000, R-300000000000000000000, R-360000000000000000000, R-480000000000000000000, R-600000000000000000000, R-900000000000000000000, R-1200000000000000000000, R-1800000000000000000000, R-2400000000000000000000, R-3000000000000000000000, R-3600000000000000000000, R-4800000000000000000000, R-6000000000000000000000, R-9000000000000000000000, R-12000000000000000000000, R-18000000000000000000000, R-24000000000000000000000, R-30000000000000000000000, R-36000000000000000000000, R-48000000000000000000000, R-60000000000000000000000, R-90000000000000000000000, R-120000000000000000000000, R-180000000000000000000000, R-240000000000000000000000, R-300000000000000000000000, R-360000000000000000000000, R-480000000000000000000000, R-600000000000000000000000, R-900000000000000000000000, R-1200000000000000000000000, R-1800000000000000000000000, R-2400000000000000000000000, R-3000000000000000000000000, R-3600000000000000000000000, R-4800000000000000000000000, R-6000000000000000000000000, R-9000000000000000000000000, R-12000000000000000000000000, R-18000000000000000000000000, R-24000000000000000000000000, R-30000000000000000000000000, R-36000000000000000000000000, R-48000000000000000000000000, R-60000000000000000000000000, R-90000000000000000000000000, R-120000000000000000000000000, R-180000000000000000000000000, R-240000000000000000000000000, R-300000000000000000000000000, R-360000000000000000000000000, R-480000000000000000000000000, R-600000000000000000000000000, R-900000000000000000000000000, R-1200000000000000000000000000, R-1800000000000000000000000000, R-2400000000000000000000000000, R-3000000000000000000000000000, R-3600000000000000000000000000, R-4800000000000000000000000000, R-6000000000000000000000000000, R-9000000000000000000000000000, R-12000000000000000000000000000, R-18000000000000000000000000000, R-24000000000000000000000000000, R-30000000000000000000000000000, R-36000000000000000000000000000, R-48000000000000000000000000000, R-60000000000000000000000000000, R-90000000000000000000000000000, R-120000000000000000000000000000, R-180000000000000000000000000000, R-240000000000000000000000000000, R-300000000000000000000000000000, R-360000000000000000000000000000, R-480000000000000000000000000000, R-600000000000000000000000000000, R-900000000000000000000000000000, R-1200000000000000000000000000000, R-1800000000000000000000000000000, R-2400000000000000000000000000000, R-3000000000000000000000000000000, R-3600000000000000000000000000000, R-4800000000000000000000000000000, R-6000000000000000000000000000000, R-9000000000000000000000000000000, R-12000000000000000000000000000000, R-18000000000000000000000000000000, R-24000000000000000000000000000000, R-30000000000000000000000000000000, R-36000000000000000000000000000000, R-48000000000000000000000000000000, R-60000000000000000000000000000000, R-90000000000000000000000000000000, R-120000000000000000000000000000000, R-180000000000000000000000000000000, R-240000000000000000000000000000000, R-300000000000000000000000000000000, R-360000000000000000000000000000000, R-480000000000000000000000000000000, R-600000000000000000000000000000000, R-900000000000000000000000000000000, R-1200000000000000000000000000000000, R-1800000000000000000000000000000000, R-2400000000000000000000000000000000, R-3000000000000000000000000000000000, R-3600000000000000000000000000000000, R-4800000000000000000000000000000000, R-6000000000000000000000000000000000, R-9000000000000000000000000000000000, R-12000000000000000000000000000000000, R-18000000000000000000000000000000000, R-24000000000000000000000000000000000, R-30000000000000000000000000000000000, R-36000000000000000000000000000000000, R-48000000000000000000000000000000000, R-60000000000000000000000000000000000, R-90000000000000000000000000000000000, R-120000000000000000000000000000000000, R-180000000000000000000000000000000000, R-240000000000000000000000000000000000, R-300000000000000000000000000000000000, R-360000000000000000000000000000000000, R-480000000000000000000000000000000000, R-600000000000000000000000000000000000, R-900000000000000000000000000000000000, R-1200000000000000000000000000000000000, R-1800000000000000000000000000000000000, R-2400000000000000000000000000000000000, R-3000000000000000000000000000000000000, R-3600000000000000000000000000000000000, R-4800000000000000000000000000000000000, R-6000000000000000000000000000000000000, R-9000000000000000000000000000000000000, R-12000000000000000000000000000000000000, R-18000000000000000000000000000000000000, R-24000000000000000000000000000000000000, R-30000000000000000000000000000000000000, R-36000000000000000000000000000000000000, R-48000000000000000000000000000000000000, R-60000000000000000000000000000000000000, R-90000000000000000000000000000000000000, R-120000000000000000000000000000000000000, R-180000000000000000000000000000000000000, R-240000000000000000000000000000000000000, R-300000000000000000000000000000000000000, R-360000000000000000000000000000000000000, R-480000000000000000000000000000000000000, R-600000000000000000000000000000000000000, R-900000000000000000000000000000000000000, R-1200000000000000000000000000000000000000, R-1800000000000000000000000000000000000000, R-2400000000000000000000000000000000000000, R-3000000000000000000000000000000000000000, R-3600000000000000000000000000000000000000, R-4800000000000000000000000000000000000000, R-6000000000000000000000000000000000000000, R-9000000000000000000000000000000000000000, R-12000000000000000000000000000000000000000, R-18000000000000000000000000000000000000000, R-24000000000000000000000000000000000000000, R-300, R-36000000000000000000000000000000000000000, R-48000000000000000000000000000000000000000, R-600, R-900, R-1200, R-1800, R-2400, R-3000, R-3600, R-4800, R-6000, R-9000, R-12000, R-18000, R-24000, R-300, R-36000, R-48000, R-600, R-900, R-1200, R-1800, R-2400, R-3000, R-3600, R-4800, R-6000, R-9000, R-12000, R-18000, R-24000, R-300, R-36000, R-48000, R-600, R-900, R-1200, R-1800, R-2400, R-3000, R-3600, R-4800, R-6000, R-9000, R-12000, R-18000, R-24000, R-300, R-36000, R-48000, R-600, R-900, R-1200, R-1800, R-2400, R-3000, R-3600, R-4800, R-6000, R-9000, R-12000, R-18000, R-24000, R-300, R-36000, R-48000, R-600, R-900, R-1200, R-1800, R-2400, R-3000, R-3600, R-480000000
----------	---

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO -2



LEGENDA SIMBOLI PATRIS VVF

Simboli e significati per il Piano di Evacuazione (PE) e il Piano di Emergenza (PEE) di questo edificio.

- ▢ Simbolo di uscita di sicurezza: indica la posizione di ogni uscita di sicurezza.
- ▧ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▣ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▤ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▥ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▦ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▧ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▨ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▩ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▬ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▭ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▮ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▯ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▰ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▱ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▲ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- △ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▴ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▵ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▶ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▷ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▻ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◀ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ▶ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◄ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◅ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◆ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◇ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◈ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◉ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◊ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◌ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◍ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◎ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◐ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◑ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◒ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◓ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◔ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◕ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◖ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◗ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◘ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◙ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◚ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◛ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◜ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◝ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◞ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◟ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◠ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◡ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◢ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◣ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◤ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◥ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◧ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◨ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◩ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◪ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◥ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◧ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◨ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◩ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◪ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◥ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◧ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◨ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◩ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◪ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.
- ◥ Simbolo di uscita di emergenza: indica la posizione di ogni uscita di emergenza.

COMPORIAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIÙ VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSÌ COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

COMPORIAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- È VIETATO FUMARE E FARE USO DI PIAMME LIBERE
- È VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- È VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- È VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRINI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA / UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE		PIANTA		SCALA		DATA		COMMITTENTE		RIF. AREA		REDAATTO DA	
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA / UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE		PIANO DI EVACUAZIONE		FUORI SCALA		13/05/2024		UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA / UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE		PIANO -2		Geom. Stefano Grande	

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

118

CARABINIERI

POLIZIA

VIGILI DEL FUOCO

PRIMO SOCCORSO

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO -2



COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI PIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INCONTRI PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PAVICO

UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	PIANTA PIANO DI EVACUAZIONE	SCALA FUORI SCALA	DATA 13/05/2024	COMMITENTE UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	RIF. AREA PIANO -2	REDATTO DA Geom. Stefano Grande	Copyright by: GEOPTECNOLOGIE Via Priva 11A - 11010 Trino (TN) Tel: 0461 270404 Email: geoptecno@geoptecno.com
---	--------------------------------	----------------------	--------------------	---	-----------------------	------------------------------------	---



SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO	
PIANO TERZO	
PIANO SECONDO	
FRONTE STRADA	
PIANO PRIMO	
PIANO TERRA	
PIANO - 1	
PIANO - 2	

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

CARABINIERI **POLIZIA** **VIGILI DEL FUOCO** **PRIMO SOCCORSO**
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112


TRADUZIONE
 uscita di sicurezza emergency exit notausgang
 voi siete qui here vous êtes ici hier

PIANO DI EVACUAZIONE

(ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., D.M. 02/09/2021)

"UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE"

PIANTA PIANO -2

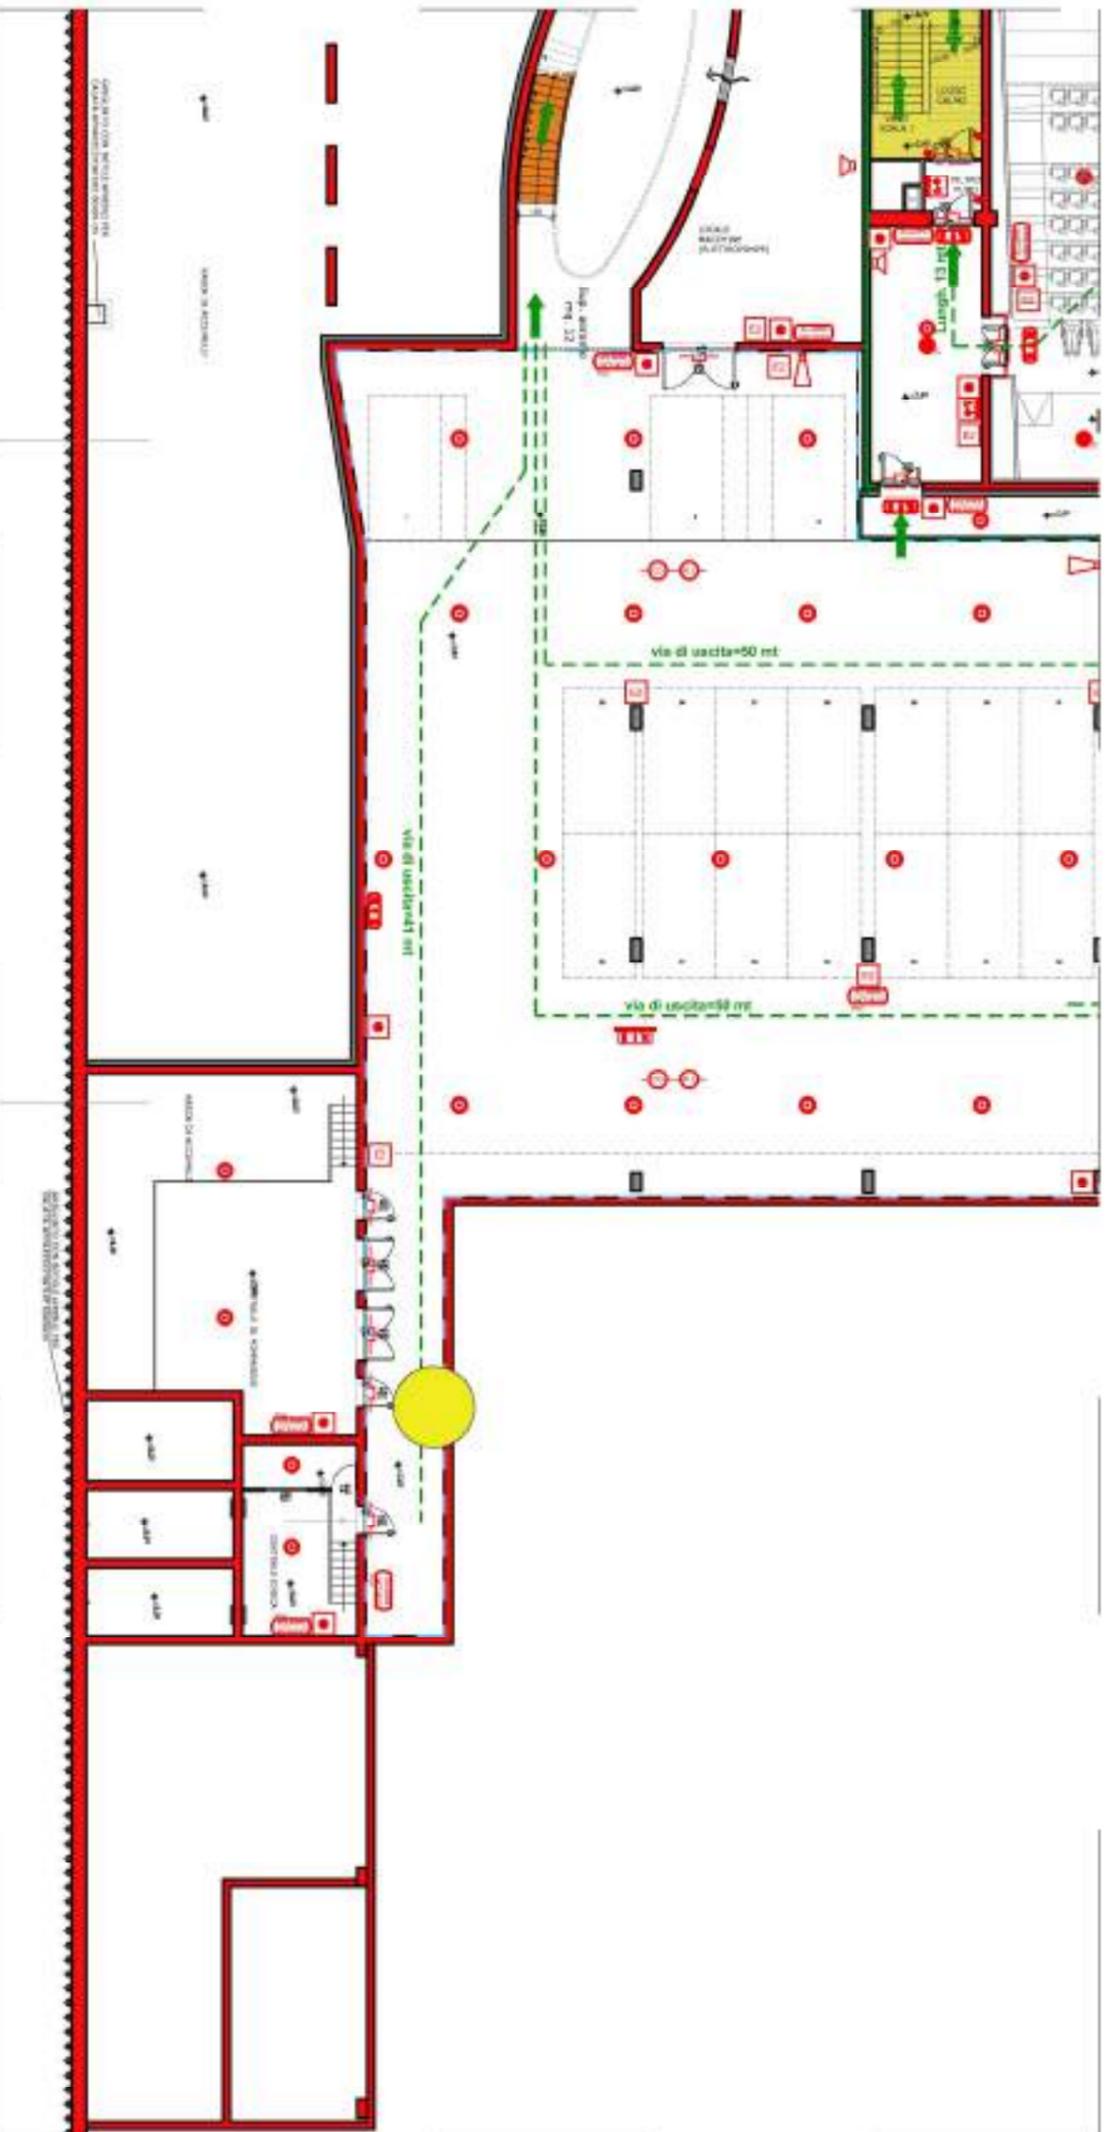

COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE INTERNO

- E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI PIAMME LIBERE
- E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONE E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC...
- E' VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI CON RESISTENZA A VISTA
- E' VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O OGNI ALTRA COSA CHE INGOMBRANO PARZIALMENTE O TOTALMENTE LE USCITE D'EMERGENZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.
- E ASSOLUTAMENTE VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE CHE CONDUCONO ALLE USCITE DI EMERGENZA
- E ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI O ESEGUIRE QUALUNQUE INTERVENTO CHE RENDA DISAGEVOLE O IMPEDISCA IL FACILE ED IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI
- CHIUNQUE UTILIZZI UN ESTINTORE DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE IL PROPRIO RESPONSABILE O GLI INCARICATI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELL'ESTINTORE STESSO

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

- IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DOVETE DARE L'ALLARME
- SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
- ABBANDONATE IMMEDIATAMENTE I LOCALI
- MANTENETE LA CALMA
- NON PERDETE TEMPO A RECUPERARE GLI EFFETTI PERSONALI
- DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI SICUREZZA SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO DAI CARTELLI RELATIVI
- IN PRESENZA DI FUMO CAMMINATE CHINATI VERSO IL BASSO E RESPIRATE TRAMITE UN FAZZOLETTO BAGNATO
- RECAETEVI NEI LUOGHI SICURI (PUNTI DI RACCOLTA) ALL'ESTERNO UTILIZZANDO LE USCITE DI EMERGENZA PIU' VICINE E NON INTERESSATE DA SITUAZIONI DI PERICOLO COSI' COME INDICATO SULLA PLANIMETRIA SOTTOSTANTE
- NON ALLONTANATEVI DAL PUNTO DI RACCOLTA E RISPONDETE ALL'APPELLO
- SEGNALATE L'EVENTUALE ASSENZA DI COLLEGGHI O PERSONE CONOSCIUTE
- NON RIENTRATE NELL'EDIFICIO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME
- EVITATE DI CORRERE E DI SEMINARE IL PANICO

 UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	PIANTA PIANO DI EVACUAZIONE	SCALA FUORI SCALA	DATA 13/05/2024	COMMITTENTE UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE	RIF. AREA PIANO -2	REDATTO DA Geom. Stefano Grande	Copyright by: STUDIO TECNICO VENTURA Via Priva 1A - 11044 (VI) Tel. 0431/314111 Email: studio@studioventura.com
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------	--	-----------------------	------------------------------------	---

LEGENDA SIMBOLI PANESE VVF	
	Scendere e separarsi con ordinato al fuori EDI ED
	Uscita di sicurezza indicata al fuori EDI
	Scendere separarsi al fuori EDI ED (200/1m) e parcheggio a University
	Prevenire il rischio incendio
	Prevenire il rischio esplosione
	Prevenire il rischio scivoli
	Prevenire il rischio vie di scendi
	Scale di scendi in esterno
	Scale di scendi in interno
	Scale di scendi ad uso comune per persone disabili
	Attrezzature per la sicurezza dei parcheggi
	Tram a prova di fumo
	Attrezzature antiscivolo
	Estintore a polvere di 6kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore ad acqua (contorno da 5kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a schiuma (contorno da 5kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a CO2 (contorno da 5kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 5kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 10kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 20kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 30kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 40kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 50kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 60kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 70kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 80kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 90kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 100kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 110kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 120kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 130kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 140kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 150kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 160kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 170kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 180kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 190kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 200kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 210kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 220kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 230kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 240kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 250kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 260kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 270kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 280kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 290kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)
	Estintore a gasolio (contorno da 300kg omologato secondo norme UNI 11347 (130C) (553) (410/008)

SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO			
FRONTE STRADA	PIANO TERZO	FRONTE STRADA	
FRONTE STRADA	PIANO SECONDO	FRONTE STRADA	
FRONTE STRADA	PIANO PRIMO	FRONTE STRADA	
FRONTE STRADA	PIANO TERRA	FRONTE STRADA	
FRONTE STRADA	PIANO - 1	FRONTE STRADA	
FRONTE STRADA	PIANO - 2	FRONTE STRADA	

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA			
	CARABINIERI		POLIZIA
	VIGILI DEL FUOCO		PRIMO SOCCORSO
	NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112		118

TRADUZIONE			
	uscita di sicurezza		urgence
	sicherheit		seguridad
	you are here		vous êtes ici
	you are here		site sind hier

ALLEGATO 1

SQUADRE DI EMERGENZA

UNIVDA 1		
Via Monte Vodice - Aosta		
<u>Addetti squadra antincendio</u> (con indicazione del piano del rispettivo ufficio)	Alessandro Gentile (p.1) Daniel Blanc (p.3) Daniele Calandri (p.1) Alessandro Incoletti (p.3) Matteo Ganis (p.t) Luca Susanna (p.t) Matteo Rigo (p.t) Andrea Rinaudo (p.3)	0165/1875 231 0165/1875 227 0165/1875 234 0165/1875 212 0165/1875 296 0165/1875 303 0165/1875 301 0165/1875 281
<u>Addetti primo soccorso</u> (con indicazione del piano del rispettivo ufficio)	Gianni Marra (p.1) Patrizia Tamiozzo (p.t) Gianluca Bonfiglioli (p.3) Chiara Grobberio (p.3) Enrico Titolo (p.3) Daniela Barbero (p.t) Nadia Jordan (p.t) Michela Garino (p.3) Francesca Randazzo (p.t) Alessia Sandi (p.3)	0165/1875 233 0165/1875 200 0165/1875 282 0165/1875 211 0165/1875 213 0165/1875 294 0165/1875 293 0165/1875 283 0165/1875 304 0165/1875 284

INCARICHI SPECIFICI - UNIVDA 1

Il Sig. Calandri (0165/1875**234**), o in sua assenza il Sig. Marra (0165/187**233**), è incaricato per indicare ai soccorsi l'interruttore dell'erogazione dell'energia elettrica.

Il Sig. Bonfiglioli (0165/1875**282**), o in sua assenza il Sig. Titolo (0165/1875**213**) è incaricato per indicare ai soccorsi l'interruttore dell'erogazione del gas.

Il Sig. Blanc (0165/1875**227**), o in sua assenza il Sig. Trèves (0165/1875**226**) è incaricato per indicare ai soccorsi l'interruttore dell'erogazione dell'acqua.

La Sig.ra Randazzo (0165/1875**304**), o in sua assenza la sig.ra Barbero (0165/1875**294**) è incaricata del presidio dell'ingresso dell'edificio per l'arrivo dei soccorsi, per fornire le prime informazioni e per impedire l'ingresso di estranei.

Il Sig. Incoletti (0165/1875**212**) e il Sig. Rigo (0165/1875**301**) sono incaricati per l'assistenza di eventuali persone con disabilità.

La Sig.ra Jordan (0165/1875**293**), o in sua assenza la Sig.ra Sandi (0165/1875**284**) è incaricata del controllo dell'evacuazione del piano -1.

Il Sig. Ganis (0165/1875**296**), o in sua assenza il Sig. Susanna (0165/1875**303**) è incaricato del controllo dell'evacuazione del piano -2.

La Sig.ra Chiara Grobberio (0165/1875211) è incaricata di verificare periodicamente il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso situata presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta di Via Monte Vodice.

In caso di emergenza il personale sopra indicato deve indossare apposito indumento di segnalazione ad alta visibilità, di colore fosforescente, fornito dall'Università, in modo da essere immediatamente identificabile dagli utenti come un addetto al quale rivolgersi in caso di emergenza.

ALLEGATO 2

SQUADRE DI EMERGENZA

UNIVDA 2		
Strada Cappuccini n. 2/A - Aosta		
<u>Addetti squadra antincendio</u> (con indicazione del piano del rispettivo ufficio)	Severino Avallone (p.1)	0165/1875 313
	Federica Rollandin (p.2)	0165/1875 367
	Jennifer Maranzano (p.2)	0165/1875 257
	Silvia Cheillon (p. 2)	0165/1875 247
	Raffaella Bellebono (p.2)	0165/1875 271
	Elisabetta Conti (p.2)	0165/1875 266
	Nadir Ducret (p.t)	0165/1875 384
<u>Addetti primo soccorso</u> (con indicazione del piano del rispettivo ufficio)	Stefania Rinaldi (p.2)	0165/1875 216
	Elisa Dalle (p.1)	0165/1875 261
	Alessandro Olianas (p.1)	0165/1875 262
	Manuela Bardini (p.2)	0165/1875 256

INCARICHI SPECIFICI - UNIVDA 2

Il Sig. Avallone (0165/1875**131**), o in sua assenza il Sig. Ducret (0165/1875**384**), è incaricato per indicare ai soccorsi l'interruttore dell'erogazione dell'energia elettrica.

L'interruzione dell'energia elettrica sarà disposta congiuntamente con il Responsabile della scuola superiore, Liceo Classico, previa verifica che tutta l'utenza dell'intero edificio (Università e Liceo Classico) sia evacuata.

La Sig.ra Dalle (0165/1875**261**) o in sua assenza il Sig. Olianas (0165/1875**262**), è incaricato per indicare ai soccorsi l'interruttore dell'erogazione del gas.

La Sig.ra Rollandin (0165/1875**367**), o in sua assenza la Sig.ra Conti (0165/1875**266**), è incaricata del presidio dell'ingresso dell'edificio per l'arrivo dei soccorsi, per fornire le prime informazioni e per impedire l'ingresso di estranei. La Sig.ra Rollandin deve inoltre impedire l'accesso dei veicoli alla strada di ingresso alla struttura, deviando temporaneamente il traffico sul proseguimento di Strada Cappuccini.

Il Sig. Ducret (0165/1875**384**) e il Sig. Olianas (0165/1875**262**) sono incaricati per l'assistenza di eventuali persone con disabilità.

La Sig.ra Rinaldi (0165/1875**216**), o in sua assenza la Sig.ra Bardini (0165/1875**256**) è incaricata del controllo dell'evacuazione del piano -1.

Il Sig. Alessandro Olianas (0165/1875**262**) è incaricato di verificare periodicamente il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso situate presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta di Strada Cappuccini.

In caso di emergenza il personale sopra indicato deve indossare apposito indumento di segnalazione ad alta visibilità, di colore fosforescente, fornito dall'Università, in modo da essere immediatamente identificabile dagli utenti come un addetto al quale rivolgersi in caso di emergenza.